

电气元器件3C证书汇总

序号	类型	证书编号	产品名称	产品型号	标准
1	CCC	/	电弧故障断路器	GTAF63	GB/T 31143-2014
2	CCC	2024010307666076	电能表外置断路器	GTB7M-125	CQC1121-2016; GB/T 10963.1-2005
3	CCC	2024010307666077	电能表外置断路器	GTB7M-80	CQC1121-2016; GB/T 10963.1-2020
4	CCC	2024010304633470	交流接触器	CJX2-09,CJX2-12	GB/T 14048.4-2020
5	CCC	2024010304633471	交流接触器	CJX2-18	GB/T 14048.4-2020
6	CCC	2024010304633477	交流接触器	CJX2-25,CJX2-32	GB/T 14048.4-2020
7	CCC	2024010304633478	交流接触器	CJX2-40,CJX2-50, CJX2-65	GB/T 14048.4-2020
8	CCC	2024010304633480	交流接触器	CJX2-80,CJX2-95	GB/T 14048.4-2020
9	CCC	2024010304633481	交流接触器	CJX2F115,CJX2F150, CJX2F1154,CJX2F1504	GB/T 14048.4-2020
10	CCC	2024010304633482	交流接触器	CJX2F185,CJX2F225, CJX2F1854,CJX2F2254	GB/T 14048.4-2020
11	CCC	2024010304633485	交流接触器	CJX2F265,CJX2F330, CJX2F400,CJX2F2654, CJX2F3304,CJX2F4004	GB/T 14048.4-2020
12	CCC	2024010304633484	交流接触器	CJX2F500,CJX2F5004	GB/T 14048.4-2020
13	CCC	2024010304633483	交流接触器	CJX2F630,CJX2F800, CJX2F6304,CJX2F8004	GB/T 14048.4-2020
14	CCC	2024010307633540	漏电断路器	DZ30LE-32	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
15	CCC	2024010307633541	小型断路器	DZ47-63	GB/T 10963.1-2005
16	CCC	2024010307633542	漏电断路器	DZ47LE-32	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
17	CCC	2024010307633544	漏电断路器	DZ47LE-63	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
18	CCC	2024010307633570	塑料外壳式断路器	GTB6-125	GB/T 14048.2-2020
19	CCC	2024010307633961	小型断路器	GTB6-63,	GB/T 10963.1-2005
20	CCC	2024010307633954	小型断路器	GTB7-80	GB/T 10963.1-2005
21	CCC	2024010307633955	漏电断路器	GTB7LE-63,GTB7LE-63G, GTB7LE-63S	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
22	CCC	2024010307633956	塑料外壳式断路器	GTB7Z-63	GB/T 14048.2-2020
23	CCC	2024010302633905	隔离开关	GTH1-100	GB/T 14048.3-2017
24	CCC	2024010302633949	隔离开关	GTH1S-125	GB/T 14048.3-2017
25	CCC	2024010302633950	隔离开关	GTH6-63,GTH6-100, GTH6-125	GB/T 14048.3-2017
26	CCC	2024010307633894	塑料外壳式断路器	GTM1-125L	GB/T 14048.2-2020

电气元器件3C证书汇总

序号	类型	证书编号	产品名称	产品型号	标准
27	CCC	2024010307633893	塑料外壳式断路器	GTM1-125M	GB/T 14048.2-2020
28	CCC	2024010307633892	塑料外壳式断路器	GTM1-250L	GB/T 14048.2-2020
29	CCC	2024010307633888	塑料外壳式断路器	GTM1-250M	GB/T 14048.2-2020
30	CCC	2024010307633891	塑料外壳式断路器	GTM1-400L,GTM1-400M	GB/T 14048.2-2020
31	CCC	2024010307633890	塑料外壳式断路器	GTM1-630L,GTM1-630M	GB/T 14048.2-2020
32	CCC	2024010307633889	塑料外壳式断路器	GTM1-63L,GTM1-63M	GB/T 14048.2-2020
33	CCC	2024010307633895	漏电断路器	GTM2L-125	GB/T 14048.2-2020
34	CCC	2024010307633896	漏电断路器	GTM2L-250	GB/T 14048.2-2020
35	CCC	2024010307633897	漏电断路器	GTM2L-400	GB/T 14048.2-2020
36	CCC	2024010307633898	漏电断路器	GTM2L-630	GB/T 14048.2-2020
37	CCC	2024010307633877	塑料外壳式断路器	GTM6-125C	GB/T 14048.2-2020
38	CCC	2024010307633878	塑料外壳式断路器	GTM6-125H	GB/T 14048.2-2020
39	CCC	2024010307633879	塑料外壳式断路器	GTM6-125L	GB/T 14048.2-2020
40	CCC	2024010307633886	塑料外壳式断路器	GTM6-125M	GB/T 14048.2-2020
41	CCC	2024010307633885	塑料外壳式断路器	GTM6-250C	GB/T 14048.2-2020
42	CCC	2024010307633884	塑料外壳式断路器	GTM6-250H	GB/T 14048.2-2020
43	CCC	2024010307633883	塑料外壳式断路器	GTM6-250L	GB/T 14048.2-2020
44	CCC	2024010307633882	塑料外壳式断路器	GTM6-250M	GB/T 14048.2-2020
45	CCC	2024010307633881	塑料外壳式断路器	GTM6-400L,GTM6-400M, GTM6-400H	GB/T 14048.2-2020
46	CCC	2024010307633880	塑料外壳式断路器	GTM6-630L,GTM6-630M, GTM6-630H	GB/T 14048.2-2020
47	CCC	2024010307633876	塑料外壳式断路器	GTM6-800L,GTM6-800M, GTM6-800H	GB/T 14048.2-2020
48	CCC	2024010307633875	塑料外壳式断路器	GTM6E-125L,GTM6E-125M, GTM6E-125H	GB/T 14048.2-2020
49	CCC	2024010307633874	塑料外壳式断路器	GTM6E-250L,GTM6E-250M, GTM6E-250H	GB/T 14048.2-2020
50	CCC	2024010307633873	塑料外壳式断路器	GTM6E-400L,GTM6E-400M, GTM6E-400H	GB/T 14048.2-2020
51	CCC	2024010307633872	塑料外壳式断路器	GTM6E-630L,GTM6E-630M, GTM6E-630H	GB/T 14048.2-2020
52	CCC	2024010307633871	塑料外壳式断路器	GTM6E-800L,GTM6E-800M, GTM6E-800H	GB/T 14048.2-2020
53	CCC	2024010302633899	隔离开关	GTM6G-630	GB/T 14048.3-2017

电气元器件3C证书汇总

序号	类型	证书编号	产品名称	产品型号	标准
54	CCC	2024010307633904	漏电断路器	GTQ2Z-125/3PA,GTQ2Z-125/4PA,GTQ2Z-125/3PB,GTQ2Z-125/4PB	GB/T 14048.2-2020
55	CCC	2024010307633903	漏电断路器	GTM6L-250L,GTM6L-250M,GTM6L-250H,GTM6L-250	GB/T 14048.2-2020
56	CCC	2024010307633902	漏电断路器	GTM6L-400L,GTM6L-400M,GTM6L-400H	GB/T 14048.2-2020
57	CCC	2024010307633901	漏电断路器	GTM6L-630L,GTM6L-630M,GTM6L-630H	GB/T 14048.2-2020
58	CCC	2024010307633887	塑料外壳式断路器	GTM6Z-630L,GTM6Z-630M	GB/T 14048.2-2020
59	CCC	2024010305633900	双电源自动转换开关	GTQ2Z-125/3PA,GTQ2Z-125/4PA,GTQ2Z-125/3PB,GTQ2Z-125/4PB	GB/T 14048.11-2024
60	CCC	2024010305633951	双电源自动转换开关	GTQ2Z-250/3P,GTQ2Z-250/4P	GB/T 14048.11-2024
61	CCC	2024010305633960	双电源自动转换开关	GTQ2Z-400/3P,GTQ2Z-400/4P	GB/T 14048.11-2024
62	CCC	2024010305633959	双电源自动转换开关	GTQ2Z-63/3P,GTQ2Z-63/4P	GB/T 14048.11-2024
63	CCC	2024010305633958	双电源自动转换开关	GTQ2Z-630/3P,GTQ2Z-630/4P	GB/T 14048.11-2024
64	CCC	2024010307633982	万能式断路器	GTW1-1000	GB/T 14048.2-2020
65	CCC	2024010307633196	万能式断路器	GTW1-1600M,GTW1-1600H	GB/T 14048.2-2020
66	CCC	2024010307633194	万能式断路器	GTW1-2500M/3P,GTW1-2500H/3P,GTW1-2500M/4P,GTW1-2500H/4P	GB/T 14048.2-2020
67	CCC	2024010307633981	万能式断路器	GTW1-3200	GB/T 14048.2-2020
68	CCC	2024010307633192	万能式断路器	GTW1-4000	GB/T 14048.2-2020
69	CCC	2024010307633967	万能式断路器	GTW1-6300	GB/T 14048.2-2020
70	CCC	2024010307633966	剩余电流保护断路器	GTZL-250M,GTZL-250H	GB/T 14048.2-2020
71	CCC	2024010307633965	剩余电流保护断路器	GTZL-400M,GTZL-400H,GTZL-630M,GTZL-630H	GB/T 14048.2-2020
72	CCC	2024010307633964	剩余电流保护断路器	GTZL-800M,GTZL-800M,GTZL-800H	GB/T 14048.2-2020
73	CCC	2024010307666076	塑料外壳式断路器(量测开关)	GTM8EW-250,GTM8EW-250H	GB/T 14048.2-2020
74	CCC	2024010307668536	塑料外壳式断路器(量测开关)	GTM8E-400M,GTM8E-630M,GTM8E-400H,GTM8E-630H	GB/T 14048.2-2020
75	CCC	2025010305798766	双电源自动转换开关	GT1Q-125	GB/T 14048.11-2024
76	CCC	2025010305798764	双电源自动转换开关	GTQ1-250	GB/T 14048.11-2024
77	CCC	2025010305798765	双电源自动转换开关	GTQ1-400	GB/T 14048.11-2024
78	CCC	2025010302816664	隔离开关	GTM6G-4000	GB/T 14048.3-2017
79	CCC	2025010307769857	漏电断路器	GTB6LE-63,GTB6LEF-63,GTB6LE-63S	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

电气元器件3C证书汇总

序号	类型	证书编号	产品名称	产品型号	标准
80	CCC	2024010307745131	漏电断路器	GTB6LE-80,GTB6LE-80H	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
81	CCC	2024010307725117	漏电断路器	GTB6LE-80,GTB6LE-80M	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
82	CCC	2024010307725114	漏电断路器	GTB6LE-125	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
83	CCC	2025010302750883	负荷隔离开关	GTH2-63,GTH2-160	GB/T 14048.3-2017
84	CCC	2025010302750880	负荷隔离开关	GTH2-100,GTH2-250	GB/T 14048.3-2017
85	CCC	2025010302749161	负荷隔离开关	GTH2-315,GTH2-400,GTH2-500,GTH2-630	GB/T 14048.3-2017
86	CCC	2025010302749158	负荷隔离开关	GTH2-800,GTH2-1000,GTH2-1250,GTH2-1600	GB/T 14048.3-2017
87	CCC	2025010302749159	隔离开关熔断器组	GTHR2-63/2,GTHR2-160/4	GB/T 14048.3-2017
88	CCC	2025010302749160	隔离开关熔断器组	GTHR2-315/3,GTHR2-400/3,GTHR2-500/3,GTHR2-630/3	GB/T 14048.3-2017
89	CCC	2025010302749157	隔离开关熔断器组	GTHR2-800/3,GTHR2-800/4,GTHR2-1000,GTHR2-1250/4	GB/T 14048.3-2017
90	CCC	2025010307745781	塑料外壳式断路器	GTM1-1600	GB/T 14048.2-2020
91	CCC	2025010307760075	塑料外壳式断路器	GTM6HU-630	GB/T 14048.2-2020
92	CCC	2025010307760076	塑料外壳式断路器	GTM6HU-250,GTM6HU-250H	GB/T 14048.2-2020
93	CCC	2025010307760073	万能式断路器	GTW6-2500,GTW6-2500HU	GB/T 14048.2-2020
94	CCC	2025010307760072	万能式断路器	GTW6-4000,GTW6-4000HU	GB/T 14048.2-2020
95	CCC	2025010307760074	万能式断路器	GTW6-7500	GB/T 14048.2-2020
96	CCC	2025010307806186	剩余电流动作断路器	GTZL-125,GTZL-250	GB/T 14048.2-2020
97	CCC	2025010307806608	剩余电流动作断路器	GTZL-630,GTZL-800	GB/T 14048.2-2020
98	CCC	2024010302723437	刀开关	H□□□-□/□□ 1500A	GB/T 14048.3-2017

中压开关检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
1	DY183207	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上真空断路器自动化成套设备	ZW20AF-12/T630-25、CFT-211
2	DY183222	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上真空断路器自动化成套设备	ZW20AF-12/YC630-25、CFT-210
3	DY192724	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户外高压交流(分界智能型)真空断路器	ZW20AF-12/T630-25
4	DY192726	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上断路器自动化成套设备(弹簧机构)	ZW20AF-12/T630-25(户外高压交流(分界智能型)真空断路器)/CFT-211 (配电自动化馈线终端)
5	DY193278	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器	ZW20AF-12/YC630-25
6	DY193279	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上断路器自动化成套设备(永磁机构)	ZW20AF-12/YC630-25(户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器)/CFT-380S(永磁)(配电自动化馈线终端)
7	DY201289	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上断路器自动化成套设备(弹簧机构)	ZW20AF-12/T630-25(户外高压交流(分界智能型)真空断路器)/CFT-380A(一二次融合配电自动化馈线终端)
8	DY210887	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10KV 柱上真空断路器自动化成套设备(永磁机构)	ZW20AF-12/YC630-25(户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器)/CFT-380S(配电自动化馈线终端)
9	DY241767	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 安全可控柱上高压真空断路器自动化设备	ZW20AF-12/T630-25、WLD-F30(G)
10	DY241581	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 柱上真空断路器自动化成套设备	ZW20AF-12/T630-25(户外高压交流(分界智能型)真空断路器)、WLD-F30(配电自动化馈线终端)
11	DY241582	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 柱上真空断路器自动化成套设备	ZW20AF-12/YC630-25(户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器)、WLD-F30(配电自动化馈线终端)
12	DY241766	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 安全可控柱上高压真空断路器自动化设备	ZW20AF-12/YC630-25、WLD-F30(G)
13	DY213755	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	深度融合型支柱式户外柱上断路器	ZW32-12/T630-25
14	DY214106	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 柱上真空断路器自动化成套设备	ZW32-12/T630-25(深度融合型支柱式户外柱上断路器)/BF1(馈线终端)
15	DY223738	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 柱上真空断路器自动化成套设备	ZW32-12/T630-25(一二次深度融合柱上真空断路器(电容取电))/WLD-F30(配电自动化馈线终端)
16	DY223739	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	一二次深度融合柱上真空断路器 (电容取电)	ZW32-12/T630-25
17	DY224234	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	一二次深度融合柱上真空断路器 (电容取电)、 配电自动化馈线终端(真型报告)	ZW32-12/T630-25、WLD-F30
18	DY224429	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	一二次深度融合柱上真空断路器(数字式)	ZW32-12/T630-25
19	DY230383	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	深度融合型支柱式户外柱上断路器	ZW32-12/T630-25
20	DY230384	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	一二次深度融合柱上真空断路器 (电容取电)	ZW32-12/T630-25
21	DY244537	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	一二次深度融合柱上真空断路器(电容取电) 配电自动化馈线终端	ZW32-12/T630-25、WLD-F30
22	XG25050031	国家高低压电器质量监督中心(甘肃)	深度融合型支柱式户外柱上断路器	ZW32-12/T630-25
23	DY251539	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	一二次深度融合柱上真空断路器(电容取电)、 配电自动化馈线终端	ZW32-12/T630-25、WLD-F30B
24	DY251540	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 安全可控一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备 (电容取电)	ZW32-12/T630-25、WLD-F30B
25	DY183221	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上真空断路器自动化成套设备	ZW32F-12/YC630-20(户外高压交流永磁(分界)智能型真空断路器)、CFT-210(配电自动化馈线终端)
26	DY183223	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上真空断路器自动化成套设备	ZW32F-12/T630-25、CFT-211
27	DY192723	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户外高压交流(分界智能型)真空断路器	ZW32F-12/T630-25

中压开关检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
28	Dy192725	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 柱上断路器自动化成套设备(弹簧机构)	ZW32F-12/T630-25(户外高压交流(分界智能型)真空断路器)/CFT-211(配电自动化馈线终端)
29	DY193276	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器	ZW32F-12/YC630-25
30	DY193277	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上断路器自动化成套设备(永磁机构)	ZW32F-12/YC630-25(户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器)、CFT-380S(永磁)(配电自动化馈线终端)
31	DY201288	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV柱上断路器自动化成套设备(弹簧机构)	ZW32F-12/T630-25(户外高压交流(分界智能型)真空断路器)/CFT-380A(一二次融合配电自动化馈线终端)
32	DY202263	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器	ZW32F-12/YC630-25
33	DY210888	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10KV 柱上真空断路器自动化成套设备(永磁机构)	ZW32F-12/YC630-25(户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器)/CFT-380S(配电自动化馈线终端)
34	DG19051405	国家高低压电器质量监督中心(甘肃)	户外高压交流分界智能型真空断路器	ZW32F-12/T630-25
35	DG19051406	国家高低压电器质量监督中心(甘肃)	户外高压交流永磁(分界)智能型真空断路器	ZW32F-12/YC630-20
36	DY241764	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 安全可控柱上高压真空断路器自动化设备	ZW32F-12/YC630-25、WLD-F30(G)
37	DY241765	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 安全可控柱上高压真空断路器自动化设备	ZW32F-12/T630-25、WLD-F30(G)
38	DY241579	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 柱上真空断路器自动化成套设备	ZW32F-12/T630-25(户外高压交流(分界智能型)真空断路器)、WLD-F30(配电自动化馈线终端)
39	DY241580	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV 柱上真空断路器自动化成套设备	ZW32F-12/YC630-25(户外高压交流永磁(分界智能型)真空断路器)、WLD-F30(配电自动化馈线终端)
40	GDZ24100445	国家输配电安全控制设备质量检验检测中心 国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	户外高压交流(分界智能型)真空断路器、馈线终端 FTU(行波故障定位型)	ZW32F-12/T630-20、HXD833-F30
41	GDZ25070504	国家输配电安全控制设备质量检验检测中心 国网电力科学研究院有限公司实验验证中心	一二次融合成套柱上断路器、三遥馈线终端	ZW32F-12G/T630-20、DA-F200-301
42	250FYS50002	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户外高压交流智能型真空断路器	ZW32F-12G/T630-20
43	DY183046	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6户外柱上断路器	LW3-12/T630-20
44	DY191431	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户内高压交流固封式真空断路器	ZN63A(GTV8)-12/T4000-40
45	DY192468	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户内高压交流固封式真空断路器	ZN63A(GTV8)-12/T630-25
46	24133K40508	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内高压交流真空断路器	ZN63A-12型
47	24133K41561	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内真空断路器	ZN63A(GTV8)-12/1250-25
48	24133K41563	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内真空断路器	ZN63A(GTV8)-12-2000-31.5
49	24133K41567	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内真空断路器	ZN63A(GTV8)-12/3150-31.5
50	24133K41569	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内真空断路器	ZN63A(GTV8)-12/3150-40
51	24133K41565	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内真空断路器	ZN63A(GTV8)-12/2500-31.5
52	205688G	西安高压电器研究院有限责任公司(西高)	户外高压交流真空断路器	ZW68-12/T630-20
53	(2024)MJDQ-1035	福建省产品质量检验研究院	户外高压交流真空断路器	ZW68-12/T630-20
54	24133K41385	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	SF6户外柱上负荷开关	LBS-12/630-20

中压开关检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
55	24133K41385Y	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	Sf6户外柱上负荷开关	LBS-12/630-20
56	CEPRI-SY4-2025-667	中国电力科学研究院有限公司	户外高压交流真空断路器、配电自动化终端	ZW32F-12/T630-25、SQ6030
57	JC-03-2024-2231	南方电网科学研究院有限责任公司实验检测中心	10kV AQKK 柱上真空断路器自动化成套设备(FTU)	WLD-F30(G)
58	25L133K40034	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内高压交流固封式真空断路器	ZN63A(GTV8)-12/4000-40
59	25L133K40035	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内高压交流固封式真空断路器	ZN63A(GTV8)-12/1250-31.5

检测报告

CEPRI-SY4-2025-667

样品名称: 户外高压交流真空断路器、配电自动化终端
样品型号: ZW32F-12/T630-25、SQ6030
生产单位: 巨邦集团有限公司、北京三清互联科技股份有限公司
委托单位: 巨邦集团有限公司
检测类别: 委托试验

中国电力科学研究院有限公司
2025年05月17日



报告编号: CEPRI-SY4-2025-667 中国电力科学研究院有限公司 第1页 共25页

检测报告

样品名称	户外高压交流真空断路器、配电自动化终端	生产单位	巨邦集团有限公司、北京三清互联科技股份有限公司
样品型号	ZW32F-12/T630-25、SQ6030	委托单位	巨邦集团有限公司
检测地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	检测类别	委托试验
制样日期	2025年08月25日	来样方式	送样
样品编号	SY4-25/08/25-005-1 SY4-25/08/25-005-2	样品数量	2套
样品状态	完好	检测日期	2025年08月26日至2025年09月10日
检测项目	1. 单相接地故障类型试验; 2. 结构及配置; 3. 外观检查; 4. 雷电冲击抗干扰试验; 5. 局部放电试验; 6. 互感器准确度试验; 7. 成套化准确度试验; 8. 配电电源带载能力试验; 9. 传动功能试验; 10. 故障检测与处理; 11. 低电压试验; 12. 高电压试验		
样品主要参数	1. 断路器类型: 普通型 2. 结构类型: 支柱式 3. 互感器配置方式: 电磁式互感器 4. 灭弧方式: 真空灭弧 5. 相电流互感器变比: 600A/1A 6. 相/线电压互感器变比: 10kV/0.1kV 7. 零序电流互感器变比: 100A/1A 8. 零序电压互感器变比: (10kV/√3)/(0.5V/√3) 9. 终端类型: 棒式 10. 馈线终端功能: 同时具备二遥动作及三遥型功能、分段/联络及分界功能		
检测依据	《国家电网有限公司一二次融合标准化柱上断路器及环网柜入网专业检测大纲》		
检测结论	依据检测标准,进行了12个项目检测,符合12项要求。		
批准人	关石磊		
有效期	参照DL/T 721-2013标准第6.2条,建议下次检测时间为2028年09月16日之前。		
备注	1. 本报告仅限于电力行业内的招标评标、供应商资质能力核实等相关工作使用。 2. 单相接地故障类型试验检测地点: 湖北省武汉市江夏区凤凰大道1号国网特高压交流试验基地。		
审核	杨品	主检	杨志新
	高文超	高文超	李博

检测报告 TEST REPORT

产品名称: 一二次深度融合柱上真空断路器(电容取电)、配电自动化馈线终端
型号规格: ZW32-12/T630-25、WLD-F30B
委托单位: 巨邦集团有限公司
检测类别: 委托



广东产品质量监督检验研究院 检测报告

产品名称	一二次深度融合柱上真空断路器(电容取电)、配电自动化馈线终端	生产日期/有效日期	2025-05-
型号、规格、商标、等级	ZW32-12/T630-25、WLD-F30B	编号/批号	JH500026/ JH500023
委托单位	巨邦集团有限公司	检测单号/抽样单号	YZY25000271/
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	检测类别	委托
受托单位	—	抽样地点	—
生产者(制造商)	巨邦集团有限公司	抽样基数	—
生产者(制造商)地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	来样方式	送样
样品数量	2套	抽样日期/抽样日期	2025-05-16/
样品状态	外观完好	验收日期	2025-05-25
检测依据	客户委托要求		
判定依据	—		
检测结论	本次委托检测共检2项,所检项目全部符合检测依据的要求。		
备注	—		
批准	袁小娟	审核	潘月
		主检	张连潮

检验报告 TEST REPORT

样品名称: 深度融合型支柱式户外柱上断路器
型号: ZW32-12/T630-25
委托单位: 巨邦集团有限公司
试验类别: 型式试验(绝缘性能)

甘肃电器科学研究院
Gansu Electric Research Institute
国家高低压电器质量监督检验检测中心
National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Inspection and Testing Center

报告编号: BG25050028 第3页 共24页

甘肃电器科学研究院	检验报告	委托编号: WG25050028
检验结论		
样品型号、名称: ZW32-12/T630-25 深度融合型支柱式户外柱上断路器		
委托单位: 巨邦集团有限公司		
委托单位地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园		
制造单位: 巨邦集团有限公司		
制造单位地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园		
检验项目:		
绝缘试验(海拔修正4500m):[工频电压:相同,相对地64.6kV/min,断口73.8kV/min; 工频电压(源):相同,相对地64.6kV/min,断口73.8kV/min; 雷电冲击电压:相同,相对地115.3kV,断口130.7kV; 操作机构和辅助回路的绝缘试验:3073.6V/min]		
检验依据:		
GB/T 1984-2024《高压交流断路器》 GB/T 11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 402-2016《高压交流断路器》		
检验结论:		
所检项目的检验结果符合标准及技术文件的要求,设备判定合格。		
编制:	冯丹丹	校核:
署名:	冯丹丹	署名:
日期:	2025.5.19	日期:
	王斌	日期:
	刘旭	日期:
	李勇	日期:

检测报告 TEST REPORT

产品名称: 10kV安全可控一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电)
型号规格: ZW32-12/T630-25、WLD-F30B
委托单位: 巨邦集团有限公司
检测类别: 委托



广东产品质量监督检验研究院 检测报告

产品名称	10kV安全可控一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备(电容取电)	生产日期/有效日期	2025-05-
型号、规格、商标、等级	ZW32-12/T630-25、WLD-F30B	编号/批号	JH500010/
委托单位	巨邦集团有限公司	检测单号/抽样单号	YZY25000006/
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	检测类别	委托
受托单位	—	抽样地点	—
生产者(制造商)	巨邦集团有限公司	抽样基数	—
生产者(制造商)地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	来样方式	送样
样品数量	1套	抽样日期/抽样日期	2025-05-16/
样品状态	外观完好	验收日期	2025-05-25
检测依据	DL/T 721-2024《配电自动化终端技术规范》 GB/T 13729-2019《运动终端设备》 GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 DL/T 636-2020《交流采样远动终端技术规范》 GB/T 1984-2024《高压交流断路器》		
判定依据	客户委托要求		
检测结论	本次委托检测共检2项,所检项目全部符合检测依据和判定依据的要求。		
备注	—		
批准	李旭	审核	杨志新
		主检	王尚伦



220020349320



方图电气检测
No. 24132641503

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内真空断路器

型号规格: ZN63A(GTV8)-12/1250-25

委托单位: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验

产品编号: 24132641503

第 1 页 共 2 页

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)



220020349320



方图电气检测
No. 24132641503

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内真空断路器

型号规格: ZN63A(GTV8)-12/1250-25

委托单位: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验

产品编号: 24132641503

第 1 页 共 2 页

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)



220020349320



方图电气检测
No. 24132641503

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内真空断路器

型号规格: ZN63A(GTV8)-12/1250-25


委托单位: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验

产品编号: 24132641503

第 1 页 共 2 页

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)



220020349320



方图电气检测
No. 24132641503

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内真空断路器

型号规格: ZN63A(GTV8)-12/1250-25

委托单位: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验

产品编号: 24132641503

第 1 页 共 2 页

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)



220020349320



方图电气检测
No. 24132641503

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内真空断路器

型号规格: ZN63A(GTV8)-12/2000-31.5

委托单位: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验

产品编号: 24132641503

第 1 页 共 2 页

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)



220020349320



方图电气检测
No. 24132641503

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内真空断路器

型号规格: ZN63A(GTV8)-12/2000-31.5

委托单位: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验

产品编号: 24132641503

第 1 页 共 2 页

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)



220020349320



方图电气检测
No. 24132641503

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内真空断路器

型号规格: ZN63A(GTV8)-12/2000-31.5

委托单位: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验

产品编号: 24132641503

第 1 页 共 2 页

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)



220020349320



方图电气检测
No. 24132641503

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内真空断路器

型号规格: ZN63A(GTV8)-12/2000-31.5

委托单位: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验

产品编号: 24132641503

第 1 页 共 2 页

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

成套电气CQC证书及3C认证证书

序号	证书编号	产品	型号/规格
1	CQC2015010301798689	低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)	MNS 主母线: InA=2500A ~ 1000A,Icw=50kA;配电母线: Ing=1000A ~ 400A,Icw=30kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP40;户内型
2	CQC20020251518	抽出式开关柜 (低压成套开关设备)	MNS 主母线:InA=4000A ~ 400A,Icw=65kA; 配电母线:Ing=2000A ~ 400A,Icw=50kA;Un=400V,Ui=1000V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30;户内型
3	CQC2010010301430091	低压配电柜 (低压成套开关设备)	GGD 主母线:InA=1600A ~ 630A,Icw=30kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP30;户内型
4	CQC20020270768	固定分隔式配电柜 (低压成套开关设备)	GDF.主母线:InA=4000A ~ 400A,50kA < Icw≤80kA; 配电母线:Ing=2000A ~ 400A,Icw=50kA;Un=400V,Ui=1000V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30;户内型
5	CQC2016010301892727	低压抽出式开关柜 (低压成套开关设备)	MNS 主母线:InA=4000A ~ 1600A,Icw=80kA; 配电母线:Ing=1000A ~ 400A,Icw=30kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz;IP40;户内型
6	CQC2019010301197713	低压固定分隔柜(低压成套开关设备)	GBD 主母线:InA=2500A ~ 1000A,Icw=50kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz;IP41、IP40;户内型
7	CQC2015010301798691	低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)	GCK 主母线: InA=2500A ~ 1000A,Icw=50kA;配电母线: Ing=1000A ~ 400A,Icw=30kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP40; 户内型
8	CQC2010010301430090	抽出式开关柜(低压成套开关设备)	GCS 主母线:InA=2500A ~ 1000A,Icw=50kA;配电母线:Ing=1000A ~ 600A,Icw=30kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP30;户内型
9	CQC2017010301034477	低压配电箱(低压成套开关设备)	JXF 主母线:InA=400A ~ 10A,Icw=10kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz;IP55、IP44、IP40、IP30;户内型
10	CQC2010010301429670	动力配电柜(低压成套开关设备)	XL-21 主母线:InA=400A ~ 100A,Icw=10kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP30; 户内型
11	CQC2016010301893724	低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)	MNS 主母线:InA=6300A ~ 4000A,Icw=100kA;配电母线:Ing=1000A ~ 400A,Icw=30kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz;IP40;户内型
12	CQC2016010301871768	插接式单相非金属电能计量箱(配电板)	XFM-F1 InA=250A ~ 10A,Icw=10kA;Ue=400V、230V,Ui=690V;50Hz;IP44-操作面IP20C,户内型
13	CQC2016010301873745	插接式三相非金属电能计量箱(配电板)	XFM-F InA=250A ~ 10A,Icw=10kA;Ue=400V、230V,Ui=690V;50Hz;IP44-操作面IP20C,户内型
14	CQC2016010301847719	低压计量箱(配电板)	XFM-B InA=250A ~ 10A,Icw=10kA;Ue=400V、230V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C,户内型
15	CQC2016010301871738	插接式单相金属电能计量箱(配电板)	XFM-X1 InA=250A ~ 10A,Icw=10kA;Ue=400V、230V,Ui=690V;50Hz;IP44-操作面IP20C,户内型
16	CQC2015010301824872	透明电表箱(配电板)	XFM InA=250A ~ 10A,Icw=10kA;Ue=400V、230V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C;户内型
17	CQC2011010301494194	透明电表箱(配电板)	XFM InA=200A ~ 10A,Icw=4.5kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP44-操作面IP20C;户内型
18	CQC2017010301031572	照明配电箱 (配电板)	GTZ7 InA=100A ~ 10A,Icw=4.5kA;Ue=400V、230V,Ui=500V;50Hz;IP30-操作面IP20C,户内型
19	CQC2016010301873720	插接式三相金属电能计量箱(配电板)	XFM-X InA=250A ~ 10A,Icw=10kA;Ue=400V、230V,Ui=690V;50Hz;IP44-操作面IP20C;户内型
20	CQC2016010301917482	交流低压配电柜(低压成套开关设备)	GGD 主母线:InA=4000A ~ 1600A,Icw=80kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP31、IP30;户内型
21	CQC2016010301916340	低压电缆分支箱(公用电网电力配电成套设备)	DFX 主母线:InA=630A ~ 100A,Icw=15kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP55、IP54、IP44;户外型

成套电气CQC证书及3C认证证书

序号	证书编号	产品	型号/规格
22	CQC2019010301148189	智能型低压综合配电箱(低压成套开关设备)	JP 主母线:InA=630A~100A,Icw=20kA;Un=400V,Ui=690V;120kvar~10kvar,补偿相数:三相补偿和单相补偿相结合;控制投切电容器的元件类型:复合开关(CPU+磁保持继电器);户外型;50Hz;IP44;具有遥测、遥控、通信、遥调功能
23	CQC21107321777	低压成套开关柜(低压成套开关设备)	GGD 主母线:InA=1600A ~ 400A,10kA < Icw≤30kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz;户内型;IP42、IP41、IP32、IP31、IP30
24	CQC21107323725	预智低压成套设备(低压成套开关设备)	BlokSeT 主母线:InA=1600A ~ 400A ,Icw=30kA ;馈电柜配电母线:Ing=1300A ~ 400A ,Icw=30kA ;控制柜配电母线:Ing=1300A ~ 400A, Icw=30kA ;Un=690V、660V、500V、480V、460V、440V、415V、400V、380V、280V、250V、230V、220V; Ui=1000V(进线柜)/690V(馈电柜、控制柜) ;50Hz 户内型;IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30;遥测、通信
25	CQC21107323799	预智低压成套设备(低压成套开关设备)	BlokSeT 主母线:InA=6300A ~ 4000A,80kA < Icw≤100kA;馈电柜配电母线:Ing=4300A~1600A,Icw=80kA;控制柜配电母线:Ing=2000A ~ 400A,Icw=80kA;Un=690V,Ui=1000V(进线柜)/690V(馈电柜、控制柜);50Hz;IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30;具有遥测、通信功能;户内型
26	CQC21107324710	预智低压成套设备(低压成套开关设备)	BlokSeT 主母线:InA=4000A ~ 1600A,Icw=80kA;馈电柜配电母线:Ing=2000A ~ 1000A, Icw=80kA;控制柜配电母线: Ing=2000A ~ 400A, Icw=80kA;Un=690V,Ui=1000V(进线柜)/690V(馈电柜、控制柜);50Hz;户内型;IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30;具有遥测、通信功能
27	CQC22020337689	低压成套开关设备	SLVA-2500/Z001-C 主母线:InA=2500A、2000A,Icw=65kA;馈电柜配电母线:Ing=1600A,Icw=50kA;控制柜配电母线:Ing=1600A,Icw=50kA;Un=400V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)、Ui=690V(控制柜); 50Hz;外壳防护等级: IP4X、通风孔IP3XD、柜顶部IP3X,户内型; 电弧等级: B
28	CQC22020337688	低压成套开关设备	SLVA-1250/Z001-C 主母线:InA=1250A,Icw=35kA;馈电柜配电母线:Ing=1250A,Icw=35kA;控制柜配电母线:Ing=1250A,Icw=35kA;Un=400V,Ui=1000V(进线柜、馈电柜)、Ui=690V(控制柜); 50Hz;外壳防护等级: IP4X、通风孔IP3XD、柜顶部IP3X,户内型
29	CQC22020339006	低压成套无功功率补偿装置	SLVA-2500/08-360 水平母线额定电流:InA=2500A、2000A,Icw=65kA;汇流母线额定电流:Inc=443A ~ 86.6A,Icw=15kA; Ue=400V,Ui=690V;360kvar ~ 60kvar,单相、三相结合补偿;50Hz; 外壳防护等级:IP4X、通风孔:IP3XD、柜顶部:IP3X,户内型;控制投切电容器的元件类型: 复合开关
30	CQC22020339022	低压成套无功功率补偿装置	SLVA-2500/07-330/50 水平母线额定电流:InA=2500A、2000A,Icw=65kA;汇流母线额定电流: Inc=(402.9A ~ 86.6A)+72.1A(SVG), Icw=15kA;Ue=400V,Ui=690V;(330kvar ~ 60kvar)+50kvar(SVG),单相、三相+SVG混合补偿;50Hz; 外壳防护等级IP4X,通风孔: IP3XD,柜顶部: IP3X,户内型;控制投切电容器的元件类型: 复合开关; 有滤波功能
31	CQC2014010301670289	低压综合配电箱(低压成套开关设备)	JP 主母线:InA=630A ~ 100A,Icw=15kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz; 200kvar ~ 20kvar,三相补偿;投切电容器的元件类型: 机电开关;户外型;IP44
32	CQC2016010301898518	低压无功补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)	GGJ 额定工作电压(Ue): 400V 额定绝缘电压(Ui): 690V 额定电流(InA): 341.3A ~ 51.2A 额定短时耐受电流(Icw): 15kA 额定总容量(Qc): 400kvar ~ 60kvar 外壳防护等级: IP30 补偿相数: 混合补偿(单、三相结合补偿) 频率: 50Hz 投切电容器的元件类型: 机电开关 户内型(户外型): 户内型 机械碰撞等级: IK10。
33	CQC25107457620	动力配电柜(低压成套开关设备)	XL-21主母线:InA=400A ~ 10A,Icw=10kA;Un=400V、380V,Ui=660V; 50Hz; IP65、IP54、IP44、IP43、IP42、IP41、IP40、IP33、IP31、IP30;IK10;户内型
34	2025000301000480	光伏并网接入箱	GFBWX
35	2025000301010663	低压分线箱	FXX
36	2025000301011677	单相多表位金属计量箱过盈配合插件	BXD2InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、230V、380V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
37	2025000301011678	单相多表位非金属计量箱过盈配合插件	内型SXD2InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、230V、380V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
38	2025000301011682	三相多表位非金属计量箱过盈配合插件	SXS2InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
39	2025000301011683	单相多表位非金属计量箱过盈配合插件	PXD2InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、230V、380V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
40	2025000301011684	三相多表位非金属计量箱过盈配合插件	PXS2InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
41	2025000301011685	单项单表位金属计量箱	BXD1InA=80A~10A,Icw=6kA;Ue=230V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型

成套电气CQC证书及3C认证证书

序号	证书编号	产品	型号/规格
42	2025000301011687	三相单表位金属计量箱	BXS1InA=100A ~ 10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
43	2025000301011689	单项单表位非金属计量箱	SXD1 InA=80A ~ 10A,Icw=6kA;Ue=230V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
44	2025000301011690	三相单表位非金属计量箱	SXS1InA=100A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
45	2025000301011691	单相单表位非金属计量箱	PXD1InA=80A~10A,Icw=6kA;Ue=230V、220V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
46	2025000301011692	三相单表位非金属计量箱	PXS1InA=100A ~ 10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
47	2025000301011694	经互感器接入悬挂式计量箱	BXS3主母线:InA=400A ~ 10A,Icw=10kA; Un=400V、380V,Ui=690V; 50Hz; IP45、IP44,最大回路数: 1路; 户内型
48	2025000301011695	经互感器接入悬挂式计量箱	SXS3主母线: InA=400A ~ 10A,Icw=10kA; Un=400V、380V,Ui=690V; 50Hz; IP45、IP44,最大回路数: 1路; 户内型
49	2025000301011698	经互感器接入悬挂式计量箱	PXS3主母线: InA=400A~10A,Icw=10kA; Un=400V、380V,Ui=690V; 50Hz; IP45、IP44,最大回路数: 1路; 户内型
50	2025000301011699	三相多表位金属计量箱过盈配合插件	BXS2InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、380V,Ui=500V;50Hz;IP44-操作面IP20C、IP34D-操作面IP20C,户内型
51	2026000301000156	智能综合配电箱	JP主母线InA=1250A~50A; Icw=50kA; Un: 400V,(230kvar~10kvar)+50kvar(SVG); Ui:800V; 单相、三相结合补偿; 50Hz: IP55;户外型
52	2026000301000157	智能综合配电箱	IP主母线InA=1250A-50A; Icw=50kA; Un: 400V,(230kvar~10kvar)+50kvar(SVG)P55:户外型:

报告编号: G3401-25-090160-S

第1页 共50页

型式试验报告

申请编号: 20250912000426

样品名称: 单相多极金属计量箱

型 号: BX02

图 标: /

样品数量: 1 台

样品来源: 送样

样品生产序号: 202508001

取样日期: 2025 年 9 月 2 日

试验日期: 2025 年 9 月 20 日

生产者: 巨邦集团有限公司

生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园

生产企业: 巨邦集团有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十六路 158 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第 3 部分: 由一般人员操作的配电柜 (066) 》

试验结论: 合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: BX02

额定工作电压 (Ue): 400V、230V、380V、220V

额定绝缘电压 (Ui): 500V

频率 (fn): 50Hz

主回路额定电流 (I_n): 250A~10A

主回路额定短时耐受电流 (I_{sc}): 6kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C, IP34D-操作面 IP20C

主检: 彭 卓

签名:

日期: 2025-9-20

审核: 左旭锋

签名:

日期: 2025-9-20

签发: 刘建正

签名:

日期: 2025-9-20

备注

送试样品: BX02 In=250A, I_{sc}=6kA, U_e=400V, U_i=500V, 50Hz, IP44-操作面 IP20C
 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级, 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。
 备注: 防护等级符合 IP34D-操作面 IP20C 的产品, 其他结构设计与送试产品 IP44-操作面 IP20C 一致。

INDG9786-GSB/T 7251.3-C-401

(2019-12-9)

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC0002070768

发证日期: 2024 年 07 月 17 日

有效期至: 2027 年 08 月 18 日

委托方名称	苏州富田有限公司
及注册地址	浙江省绍兴市上虞经济开发区兴发十六路富田产业园
制造方名称	苏州富田有限公司
及注册地址	浙江省绍兴市上虞经济开发区兴发十六路富田产业园
生产企业名称	苏州富田科技有限公司
及生产地址	浙江省经济开发区兴发十六路 158 号

产品名称和规格、 固定分档LED电视（带HDMI接口及内置GPS）

规格、型号 GDP-55UH55A=4000A-400A,50UA-30w+80A电视线5g=2000A-400A,30w+50A,UH=800V,U=1000V,50H+2P+42、P+41、P+40、P+32、P+31、P+30/产品内

产品标准/技术规范 GB/T 7251.2-2023

认证模式 工厂型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 GB/T 00001-2020 认证规则的要求，特此认证。

本证书为自愿证书，以获证企业名义，2020 年 10 月 22 日

以获证企业名义签署的有效性符合获证机构的认证监督要求保持。



获权签字人

郑峰

签发

谢肇熙



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司

中国·北京·南四环西路188号E座100070

电话: +86 10 83860668

<http://www.cqc.com.cn>

报告编号: 03401-25-090170-8 第 1 页 共 5 页		
型式试验报告		
申请编号: 20250912000449 样品名称: 三相多表位金属计量箱 型号: BXS2 规格: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 样品生产序号: 2025013 送样日期: 2025 年 9 月 2 日 完成日期: 2025 年 9 月 20 日	生产者: 巨邦集团有限公司 生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园 生产企业: 巨邦集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十六路 158 号	
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第 3 部分: 由一般人员操作的配电柜 (DGB)》		
试验结论: 合格		
基于该单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:		
型号: BXS2 额定工作电压 (U _n): 400V、380V 额定绝缘电压 (U _i): 500V 频率 (f _n): 50Hz 主母线额定电流 (I _{nb}): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (I _{ns}): 6kA 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C 户内型/户外型: 户内型 最大回路数: 6		
主试: 彭 卓 审核: 左旭辉 签发: 刘道正	签名:   	日期: 2025-9-20 日期: 2025-9-20 日期: 2025-9-20
备注: 送试样品: BXS2 1nA-250A, 1cW-6kA, U _n =400V, 50Hz; IP44-操作面 IP20C 所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际选择的系统额定电压等级。防护等级标识为 IP34D-操作面 IP20C 的产品, 其箱体结构设计应与送试产品 IP44-操作面 IP20C 一致。		
INDOSYB-GB/T 7251.3-C-001 (2019-12-09)		

报告编号: 06301-24 定检确认 126-1181763		第 1 页 共 21 页	
型式试验报告			
申请编号: V2024CQC107501-1181743 样品名称: 固定分路式配电箱 型号: GDF 商标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 取样日期: / 完成日期: 2024 年 05 月 16 日		委托人: 巨邦集团有限公司 委托人地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园 生产者: 巨邦集团有限公司 生产厂地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园 生产企业: 巨邦集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十六路 158 号	
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》			
试验结论: 合格。			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:			
产品型号: GDF 额定电压 (Un): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 1000V 额定频率 (fn): 50Hz 主回路的额定电流 (In): 4000A~400A 馈线配电母线的额定电流 (In): 100A 控制配电母线的额定电流 (In): 2000A~400A 主回路的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA~Icw/50kA 馈线配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): / 控制配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP42, IP41, IP40, IP32, IP31, IP30.			
主检: 陈广柱 签名:  日期: 2024-05-16			
审核: 张维楠 签名:  日期: 2024-06-12			
签发: 李靖涛 签名:  日期: 2024-06-17			
天津 () 技术部 审核: 张维楠 () 市场部 审核: 李靖涛			





强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2025000301011664

百利集团有限公司(生产商) 确认知悉《强制性产品认证获证实施规则》以及其他产品质量认证实施规则的要求。对东京电机株式会社所作。

百利集团有限公司(生产商) 声明以下产品已获得《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品认证机构认可的测试和验证程序，符合相关标准，且产品符合安全、健康和环保的产品性能要求并遵守与实施规则的要求，保证产品符合认证文件规定的技术要求；该声明适用于产品认证标志；如产品结构或性能发生更改，将及时向技术文件管理部门提交变更。

生产者名称：
生产地址：
自愿进行强制性产品认证的制造商：
产品名称：
产品系列、型号、规格：
铭牌标注：
生产企业名称：
生产企业地址：

杭州集团有限公司
浙江省杭州市滨江区西兴街道十六路杭州产业园
CNCA-99C-0001, 3017 强制性产品认证实施规则自我声明
三和泰信设备附件组
(无附页)
GB/T2281.3-2017
杭州集团有限公司
浙江省湖州市南浔经济开发区西十六路134号

联系人：
电话：
电子邮箱：
指定签字人：

陈思远
0577-62799999
asun@shk43.com

自我声明时间：2025-10-20
自我声明地点：浙江省绍兴市
生产单位盖章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公开服务平台（ex.cnca.org.cn）或扫描上方二维码查询。
第1页/共2页

报告编号: 03401-25-090200-S

第 1 页 共 5 页

型式试验报告

中清编号: 20250912000453

样品名称: 单相多表位存金计量箱

型号: PKX2

规格: /

样品数量: 1台

样品来源: 送样

样品生产序号: 2025016

收样日期: 2025年9月2日

完成日期: 2025年9月20日

生产企业: 巨邦集团有限公司

生产企业地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园

生产企业: 巨邦集团有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十六路158号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第3部分: 由一般人员操作的配电箱 (DBO) 》

试验结论: 合格

基本请单中所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: PKX2

额定工作电压 (U_{ne}): 400V、230V、380V、220V

额定绝缘电压 (U_i): 500V

频率 (f_n): 50Hz

主回路额定电流 (I_{na}): 250A~10A

主回路额定短时耐受电流 (I_{cw}): 6kA

外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C

户内型/户外型: 户内型

主检: 彭 卓

签名:

日期: 2025-9-20

审核: 左旭峰

签名:

日期: 2025-9-20

签发: 刘道正

签名:

日期: 2025-9-20

湖南电研检测技术有限公司

(检验检测机构专用章)

2025年9月20日

备注:

送试样机: PKX2 I_{na}=250A, I_{cw}=6kA, U_{ne}=400V, U_i=500V, 50Hz; IP44-操作面 IP20C
所用关键元器件的额定电压等级应不低于实际送样的系统额定电压等级。
如加等级标识为 IP34D-操作面 IP20C 的产品, 其他结构设计与送试样机 IP44-操作面 IP20C 一致

INDQSYBG-GB/T 7251.3-2017

(2019-12-0)

报告编号: G3401-25-000210-S		第 1 页 共 5 页	
型式试验报告			
申请编号: 20250912000454 样品名称: 三相多表位非全量计量箱 型号: PKX2 图 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 样品生产序号: 2025017 收样日期: 2025 年 9 月 2 日 交付日期: 2025 年 9 月 20 日		生产者: 巨邦集团有限公司 生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区十六路巨邦产业园 生产企业: 巨邦集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区瑞十六路 158 号	
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第 3 部分: 由一般人员操作的配电箱 (DNO)》			
试验结论:		合 格	
本中请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: PKX2 额定工作电压 (Ue): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 500V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (Ink): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C 户内型/户外型: 户内型 最大回路数: 6			
主检: 彭 卓	签名: 	日期: 2025-9-20	 湖州巨邦集团有限公司 检验检测专用章 2025.9.20
复核: 左旭伟	签名: 	日期: 2025-9-20	
签发: 刘道正	签名: 	日期: 2025-9-20	
备注:	送试样机: PKX2 InA=250A, 1c+nbA; Ue=400V, Ui=500V, 50Hz; IP44-操作面 IP20C 所用关键元器件的额定电压等等级不低于实际送样的系统额定电压等级。 防护等级标识为 IP34D-操作面 IP20C 的产品, 其箱体结构设计与送试样 IP44-操作面 IP20C 一致		



产品认证证书

证书编号: CQC22002339006

发证日期: 2022年04月14日
有效期至: 2032年04月13日

委托人名称	江西南康市有限公司
及注册地址	江西省南昌市东湖区康乐经济开发区十六路康乐产业园
制造商名称	舜兴集团有限公司
及注册地址	浙江省温州市乐清市江湾经济开发区十六路舜兴产业园
生产企业名称	舜兴集团有限公司
及生产地址	浙江省温州市经济开发区十六路 15号

产品名称和系列: 低电压无功补偿装置
规格、型号: SXVA-2500/380-360 20kV单相智能型电压补偿装置 SXVA-2500A、2000A, Icos=65kA, 工厂总谐波畸变率 5%, Icos=44.3A、86.6A, Icos=15kA, Ue=400V, Un=690V, 300kvar ~ 600kvar, 净重: 三相组合柜宽: 1000mm, 分断能力额定值: 40kA, 短路分断能力: 100kA, 额定短路开断电流: 100kA, 户内型, 额定短时耐受电流: 100kA, 额定峰值耐受电流: 150kA

产品标准和技术要求: GB/T 15576-2020; GB/T 7251.6-2020

认证模式: 产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 GB/T 15576-2020-2021 认证规则的要求, 特此认证。
 证书有效期内证书的有效性依赖于获证企业满足认证规则的要求并管理保持。



中国质量认证中心





中国质量认证中心网站: www.cqc.com.cn 服务热线: 400-888-8888

地址: 中国·北京·南四环西路188号100070 电话: +86-10-83869666

http://www.cqc.com.cn 中国·北京·南四环西路188号100070 电话: +86-10-83869666

C 0524327

报告编号: G0901-V202400020040-1200097		第 1 页 共 2 页	
型式试验报告			
申请编号: V2024QC(Q200040-1200097) 样品名称: 低压成套开关设备 样品号: SLVA-2500Z001-C 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: /		委托人: 巨邦集团有限公司 委托人地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园 生产者: 巨邦集团有限公司 生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园 生产企业: 巨邦集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路15#号	
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套设备开关和控制设备》 GB/T 7251.8-2020 《低压成套开关设备和控制设备 第8部分: 智能成套设备通用技术要求》 GB/T18859-2016 《封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电流情况下的试验顺序》 及委托方要求			
判定依据: CQC1336-2021《电力系统用标准低压开关认证技术规范》			
试验结论: 合格			
本清单详实无遗漏的样品型号规格及相关情况说明: 产品型号: SLVA-2500Z001-C 额定电压 (Un): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 1000V (方案1, 方案4), 690V (方案5) 额定频率 (fn): 50Hz 额定短时耐受电流 (Icn): 2500A, 2000A 峰值电流 (方案4) 配电母线的额定耐受电流 (Iup): 16000A 控制柜 (方案5) 配电母线的额定耐受电流 (Iup): 16000A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 65kA 峰值电流 (方案4) 配电母线额定短时耐受电流 (Icw): 50kA 控制柜 (方案5) 配电母线额定短时耐受电流 (Icw): 50kA 内型 (I户内型): I户内型 外形尺寸 (mm): IPXX: 进风孔: IP3XX; 柜顶和IPXX 防护: 进风 (方案1, 方案4, 方案5), 进风 (方案1, 方案4, 方案5), 进风 (方案1, 方案4, 方案5), 进风 (方案1, 方案4) 试验标准: 无			
主检: 徐 旺 签名:  日期: 2024.11.27		 (检验报告) 第 1 页 共 1 页 2024年11月27日	
审核: 薛 斌 签名:  日期: 2024.11.27			
签发: 张宇星 签名:  日期: 2024.11.27			
备注: 无附件。			

报告编号: Q0901-V202100020040-910565

第 1 页 共 105 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC020040-910565
 样品名称: 低压成套无功补偿装置
 型号: SLVA-2500/08-360
 图 标: /
 样品数量: 1 台
 样品来源: 工厂送样
 样品生产序号 2106289
 收样日期: 2021-12-31
 完成日期: 2022-03-28

委托人: 巨邦集团有限公司
 委托人地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区
 区路十六路巨邦产业园
 生产者: 巨邦集团有限公司
 生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区
 区路十六路巨邦产业园
 生产企业: 巨邦集团有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区
 区路十六路 158 号

试验依据标准:

GB/T 15576-2020《低压成套无功补偿装置第3
 部分: 智能型无功补偿装置通用技术要求》
 及委托方要求

判定依据: CQC1336-2021《电力系统用标准化低压开关柜认证技术规范》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: SLVA-2500/08-360
 额定工作电压 (U_e): AC400V
 额定绝缘电压 (U_i): 690V
 频率 (f_n): 50Hz
 额定短路电流 (I_{ns}): 2500A, 2000A
 水平母线额定短时耐受电流 (I_{sc}): 65kA
 汇流母线额定电流 (I_{sc}): 442A-866A
 汇流母线额定短时耐受电流 (I_{sc}): 15kA
 外壳防护等级: IP4X; 进风口 IP3XD; 柜顶部 IP3X
 补偿容量 (kvar): 360kvar-60kvar
 补偿方式: 单相、三相组合补偿 ■ 单相、三相+SVG 混合补偿 □
 投切电容器的元件类型: (半) 半导体电子开关 □、复合开关、半导体电子开关和机电开关并
 联的组合 ■ CPU 控制+磁保持继电器 □ 户内型/户外型: 户内型
 无抑制谐波和滤波功能。
 特性: 监测、通信、通断

主试: 金晓晶 签名: 李俊豪 日期: 2022.03.28

审核: 颜 磊 签名: 颜磊 日期: 2022.03.28

签发: 蔡晓伟 签名: 蔡晓伟 日期: 2022.03.28

备注

本报告的检测项目 200 套“电容器投切柜”为委托方委托项目, 不在低压无功补偿装置
 CNAS 认证范围内。

TWF462228_52

2021-06-22

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2025000301011682

自声明编号之日起，本声明人确认知悉《强制性产品认证实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的附录，对全部适用的条款均予以遵守。并保证以下产品已经按照《强制性产品认证自我声明实施规则》，经认证机构审核符合认证要求且持续符合认证要求，符合认证标准的要求，符合认证标准的最新版本，符合认证标准的最新版本，符合认证标准的最新版本，符合认证标准的最新版本。

生产者名称：
生产地址：
经销商名称及地址：
经销商名称：
生产企业名称：
生产企业地址：

江苏集团有限公司
浙江省温州市乐清市经济开发区十六路19号1幢
CNCA-00C-2019 强制性产品认证实施规则附录A
三相多表计电度表（以下简称）
GB/T 2282.3-2017
江苏集团有限公司
浙江省温州市乐清市经济开发区十六路19号

联系人：
电话：
电子邮箱：
指定签字人：

陈嘉琪
0577-61999999
chenjiaqi@jd.com
陈嘉琪

自我声明人（盖章）
自我声明日期：
生产地址（盖章）

江苏集团有限公司
2025年1月1日

注：有关本声明信息需向国家认证认可监督管理委员会（ex.una.cn）或认监委上海二处核实。
第1页/共2页

报告编号: G3401-25-000190-S		第 1 页 共 51 页	
型式试验报告			
申请编号: 20250912000451			
样品名称: 三相多量程非金属计量箱		生产者: 巨邦集团有限公司	
型 号: SX32		生产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	
商 标: /		生产企业: 巨邦集团有限公司	
样品数量: 1 台		生产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十六路 158 号	
样品来源: 送样			
样品生产序号: 2025015			
抽样日期: 2025 年 9 月 2 日			
完成日期: 2025 年 9 月 20 日			
试验依据标准 GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备第 3 部分: 由一般人员操作的配电柜 (DBO)》			
试验结论:		合 格	
在本申请单所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:			
型号: SX32 额定工作电压 (Ue): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 500V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (I _{nb}): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (I _{sc}): 6kA 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C 户内型/户外型: 户内型			
主检: 彭 卓	签名:		日期: 2025-9-20
审核: 庄旭辉	签名:		日期: 2025-9-20
签发: 刘道正	签名:		日期: 2025-9-20
备注			
		送试样机: SX32 I _{nb} =250A, I _{sc} =6kA, U _e =400V, U _i =500V, 50Hz; IP44-操作面 IP20C 所用关键元器件的额定电压等额定值不低于实际送样的系统额定电压等级; 防护等级标识为 IP44-操作面 IP20C 的产品, 其箱体结构设计与送试产品 IP44-操作面 IP20C 一致。	
INDQSTBQ-GB/T 7251.3-C-401		(2019-12-0)	

产品认证证书
II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301429670

发证日期: 2024 年 07 月 17 日
有效期至: 2031 年 08 月 13 日

委托人名称 巨邦集团有限公司
及注册地址 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园

制造商名称 巨邦集团有限公司
及注册地址 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园

生产企业名称 巨邦集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清经济开发区纬十六路 158 号

产品名称和系列、规格、型号 动力配电柜(低压成套开关设备)
XL-21 主母线InA=400A~100A,Icw=10kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP30;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑+泉

谢肇熙



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

报告编号: 06301-24 变自认检 126-1181742



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 产品认证
型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2024CQC107501-1181742

产品名称: 动力配电柜

型号: XL-21

检测机构: 天津天传电设设备检测有限公司
(国家电设配电设备质量监督检测中心)



第 1 页 共 12 页

试验报告

托人: 巨邦集团有限公司
托人地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
产者: 巨邦集团有限公司
产者地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
产企业: 巨邦集团有限公司
产企业地址: 浙江省乐清经济开发区纬十六路 158

开关设备和控制设备第 2 部分: 成套电力开关和控

况说明:

馈电柜配电母线的额定电流 (Ing): /
控制柜配电母线的额定电流 (Ing): /
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA
馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /
控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP30

主检: 陈广柱 签名: 陈广柱 日期: 2024-05-07

审核: 王作鑫 签名: 王作鑫 日期: 2024-05-10

签发: 李靖译 签名: 李靖译 日期: 2024-05-10

天津天传电设设备检测有限公司

(检测机构名称, 盖章)

2024 年 5 月 10 日

检验检测专用章

备注	变更前		变更后	
	标准变更	GB/T 7251.2-2013	标准变更	GB/T 7251.2-2023
	原 CQC 证书编号	CQC2010010301429670		
	原安全型式试验报告编号	C-040-10A1123-S		
	原变更报告编号 (如有)	02401-150019315848		
	原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司		
		浙江省质量检测科学研究院 (浙江方圆电气设备有限公司)		
		本报告需与该单元原检测报告一起阅读方有效		
		检测机构和认证机构保留对该认证单元选择进行差异试验的权利。		

TRF000001_77

2023-11-07

成套电气检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
1	23133K41023	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	充气式高压开关柜(环保气体绝缘)	GT-GIS-12/1250-25
2	20240919A	上海电气输配电试验中心有限公司 机械工业高压输配电设备质量检测中心	充气式高压开关柜(环保气体绝缘)	GT-GIS-12/1250-31.5
3	DY192358	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设备	KYN28A-12/T630-25
4	DY192467	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	铠装移开式户内高压交流金属封闭开关设备	KYN28A-12/T630-25
5	DY202027	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	铠装移开式户内高压交流金属封闭开关设备	KYN28A-12/T630-25
6	DY183224	国家中低压输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设备	KYN28A-12(Z)/T1250-31.5
7	DY202907	国家高低压电器质量监督检验中心(广东)	铠装移开式户内交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/T1250-31.5
8	DY210920	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	铠装移开式户内交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/T1250-31.5
9	DY221179	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	铠装移开式户内交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/T1250-31.5
10	DY231214	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	铠装移开式户内高压交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/T1250-31.5
11	DY191430	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	铠装移开式户内高压交流金属封闭开关设备	KYN28A-12/T4000-40
12	DY191719	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	铠装移开式户内高压交流金属封闭开关设备	KYN28A-12/T4000-40
13	DY211056	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	铠装移开式户内高压交流金属封闭开关设备	KYN28A-12/T4000-40
14	24133K40507	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内金属铠装移开式开关设备	KYN28A-12(Z)/T1250-31.5
15	24133K31062	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/1250-25
16	24133K31063	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/1250-31.5
17	24133K31064	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/2500-31.5
18	24133K31065	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/3150-40
19	24133K31076	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/4000-40
20	24133K41560	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/1250-25
21	24133K41562	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/2000-31.5
22	24133K41566	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/3150-31.5
23	24133K41568	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/3150-40
24	24133K41564	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/2500-31.5
25	XG20081278	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	户内金属铠装移开式开关设备	KYN61-40.5/T1600-31.5
26	25L133K40033	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	KYN28A-12(Z)/4000-40
27	18Q3364-S	国家电器产品质量监督检验中心(苏州)	SF6紧凑型全绝缘全密封共箱式充气柜	GT-SRM

成套电气检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
28	DG19041396	国家高低压电器质量监督中心(甘肃)	负荷开关柜	GT-SRM-12/C
29	DY192417	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6气体绝缘环网柜负荷开关柜	GT-SRM-12(C)/T630-25
30	DY221178	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜	GT-SRM-12(C)/T630-25
31	DY241761	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	10kV SF6安全可控全绝缘负荷开关自动化成套设备	GT-SRM-12(C)/T630-25
32	DY234813	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	SF6气体绝缘环网柜负荷开关柜	GT-SRM-12(C)/T630-25
33	DY252724	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	SF6气体绝缘环网柜负荷开关柜	GT-SRM-12(C)/T630-25
34	205011	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	SF6气体绝缘环网柜	GT-SRM-12/F型
35	205012	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	SF6气体绝缘环网柜	GT-SRM-12/F型
36	DY183220	国家中低压输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备	GT-SRM-12/V
37	DY192538	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6气体绝缘环网开关设备	GT-SRM-12/V
38	205009	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	SF6气体绝缘环网柜	GT-SRM-12/V型
39	205010	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	SF6气体绝缘环网柜	GT-SRM-12/V型
40	205015	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	SF6气体绝缘环网柜	GT-SRM-12/V型
41	DY183120	国家中低压输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备	GT-SRM-12(V)/M630-20
42	DY183325	国家中低压输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6全绝缘断路器柜	GT-SRM-12(V)/M630-20
43	DY192359	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜(户内环网柜25kA(永磁))自动化成套设备	GT-SRM-12(V)/YC630-25
44	DY192415	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6气体绝缘环网柜永磁断路器柜	GT-SRM-12(V)/YC630-25
45	DY213445	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6 气体绝缘环网柜永磁断路器柜	GT-SRM-12(V)/YC630-25
46	DY192371	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜(户内环网柜25kA(弹操))自动化成套设备	GT-SRM-12(V)/T630-25
47	DY192416	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6气体绝缘环网柜断路器柜	GT-SRM-12(V)/T630-25
48	DY201882	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜(户内环网柜25kA 弹簧)自动化成套设备	GT-SRM-12(V)/T630-25
49	DY203697	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6气体绝缘环网柜断路器柜	GT-SRM-12(V)/T630-25
50	DY213446	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	SF6气体绝缘环网柜断路器柜	GT-SRM-12(V)/T630-25
51	XG22060321	甘肃电器科学研究院/国家高低压电器质量检验检测中心	SF6气体绝缘环网柜断路器柜	GT-SRM-12(V)T1250-25
52	DY234816	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	SF6气体绝缘环网柜永磁断路器柜	GT-SRM-12(V)/YC630-25
53	DY241762	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	10kV SF6安全可控全绝缘断路器柜自动化成套设备	GT-SRM-12(V)/T630-25
54	DY241763	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	10kV SF6安全可控全绝缘断路器柜自动化成套设备	GT-SRM-12(V)/YC630-25

成套电气检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
55	DY234818	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	Sf6 气体绝缘环网柜断路器柜	GT-SRM-12(V)/T630-25
56	DG19041395	国家高低压电器质量监督中心(甘肃)	断路器柜	GT-SRM-12/V
57	XG25030109	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	SF6气体绝缘环网柜断路器柜	GT-SRM-12(V)/T630-25
58	23133K41804	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	SF6气体绝缘环网柜电压互感器柜	GT-SRM-12(PT)/T630-25
59	20230585A	机械工业高压输配电设备质量检测中心	环保气体绝缘高压交流金属封闭开关设备	RMAirSeT
60	20230586A	机械工业高压输配电设备质量检测中心	环保气体绝缘高压交流金属封闭开关设备	RMAirSeT
61	205566	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12(C)/630-25型
62	205569	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12(C)/630-25型
63	DY230727	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12(V)/630-25
64	205565	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	环保气体绝缘环网开关设备(第一部分)	GT-HRM-12(V)/630-25型
65	205565	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	环保气体绝缘环网开关设备(第二部分)	GT-HRM-12(V)/630-25型
66	205568	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12(V)/630-25型
67	205639	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12(V)/T630-20型
68	205640	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12(V)/T630-20
69	205641	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12(V)/T630-20型
70	XG25030111	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12(V)/630-25
71	250FYS50001	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	环保气体绝缘环网开关设备	GT-HRM-12/VVV+P
72	CEPRI-SY4-2023-738(R)	中国电力科学研究院有限公司	环保气体绝缘环网开关设备、三遥配电自动化站所终端	GT-HRM-12(V、V、PT)/630-20、KE-7120-B
73	23133K41805	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	环保气体绝缘环网开关设备-电压互感器柜	GT-HRM-12(PT)/630-25
74	23133K40461	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	环保气体绝缘环网开关设备用-断路器	GTHV-12/630-25
75	205567	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	户外环网箱	HRM(XGW)-12型
76	205570	机械工业高压电气设备质量检测中心(辽宁)	户外环网箱	HRM(XGW)-12型
77	WT213103473	深圳市计量质量检测研究院 国家数字电子产品质量检验检测中心	户外环网箱	HRM(XGW)-12型
78	24133K30373	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	箱式开闭所(环网箱)	HRM(XGW□-12)/XGW2-12
79	24133K30372	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	箱式开闭所(环网箱)	HRM(XGW□-12)/XGW2-12
80	DY213749	国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(C)/T630-20
81	XG24080005	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(C)/T630-20

成套电气检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
82	Xg24080006	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(F)/T125-31.5
83	DY213750	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(V)/T630-20
84	205625	机械工业高压输配电设备质量检测中心(辽宁)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(V)/T630-20型
85	205626	机械工业高压输配电设备质量检测中心(辽宁)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(V)/T630-20型
86	XG24080004	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(V)/T630-20型
87	XG25030110	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(V)/T630-20
88	WTGY251289	安徽中质电科检测有限公司	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12(V)/T630-20
89	(GY)2018058	国家高原电器产品质量监督检验中心(昆明)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12/12KV/630A
90	(GY)2018062	国家高原电器产品质量监督检验中心(昆明)	固体绝缘环网开关设备	GTRM-12/12KV/630A
91	23133K41806	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	固体绝缘环网开关设备—电压互感器柜	GTRM-12(PT)/T630-20
92	DY190674	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘户外开关箱自动化成套设备	XGW□-12/630-20
93	DY192370	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜(户外开关箱)弹操自动化成套设备	XGW□-12/T630-25
94	DY192388	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜(户外开关箱25kA永磁)自动化成套设备	XGW□-12/YC630-25
95	DY192414	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户外环网箱	XGW□-12/YC630-25
96	DY192469	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户外环网箱	XGW□-12/T630-25
97	DY201881	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜(户外开关箱25kA 弹簧)自动化成套设备	XGW□-12/T630-25
98	DY202003	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	10kV SF6全绝缘断路器柜(户外开关箱20kA 弹簧)自动化成套设备	XGW□-12/T630-20
99	DY203681	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	户外环网箱	XGW□-12/T630-25
100	205013	机械工业高压电器设备质量检测中心(辽宁)	箱式开闭所(环网箱)	XGW□-12/XGW2-12型
101	205014	机械工业高压电器设备质量检测中心(辽宁)	箱式开闭所(环网箱)	XGW□-12/XGW2-12型
102	23133K41807	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	高压环网箱(箱式开闭所)	GTRM(XGM)-12
103	XG24100113	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	紧凑型预装式封闭环网箱	XGW-12(JC)
104	2013345756	国家电器安全质量监督检验中心(浙江)	高压六氟化硫环网开关设备	XGN15-12(F)/630-20
105	2013345757	国家电器安全质量监督检验中心(浙江)	高压六氟化硫环网开关设备	XGN15-12(F.R)/125-31.5
106	22133K41550	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	箱型固定式交流金属封闭开关设备	XGN66-12/1250-31.5
107	22133K41551	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	箱型固定式交流金属封闭开关设备	XGN66-12/2500-31.5
108	DY181911	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	高压交流金属封闭环网开关设备	HXGN□-12/T630-20

成套电气检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
109	Dy181912	国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)	高压交流金属封闭环网开关设备	HXGN□-12/T125-31.5
110	22XB0435-S	苏州电气科学研究院股份有限公司	箱式变电站	YB□-12/0.4-630T
111	20220060A	机械工业高压输配电设备质量检测中心	箱式变电站	YB□-12/0.4-630
112	20220061A	机械工业高压输配电设备质量检测中心	箱式变电站(非金属)	YB□-12/0.4-630
113	20210436A	机械工业高压输配电设备质量检测中心	箱式变电站	YB□-12/0.4-630
114	20210455A	机械工业高压输配电设备质量检测中心	箱式变电站(非金属)	YB□-12/0.4-630
115	20XB0424-S	国家电器产品质量监督检验中心	地埋式高压/低压预装式变电站	YB□-D-12/0.4-630
116	XG20082194	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	预装式变电站	YB□-12/0.4-1250
117	XG20082195	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	预装式变电站	YB□-12/0.4-1250
118	XG21110028	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	高压/低压预装式变电站	YB□-12/0.4-1250
119	23133B40796	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	高压/低压预装式变电站	YB□-12/0.4-1250
120	XG19051401	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	预装式变电站	YB□-12/0.4-1250
121	25133B40165	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	高压/低压预装式变电站	YB□-12/0.4-1250
122	25133B40165Y	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	高压/低压预装式变电站	YB□-12/0.4-1250
123	25133B40119	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	高压/低压预装式变电站	YBM29-12/0.4-630
124	XG20082196	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	风力发电用变电站	YBF-40.5/0.69-3300
125	22XB0434-S	苏州电气科学研究院股份有限公司	华式箱变变电站	YBH-40.5/0.69-7000
126	ZJ23P4008	中国船级社	箱式变电站	XGW2-12/1250-25
127	XG19051404	国家高低压电器质量监督检验中心(甘肃)	环网型组合式变压器	ZGSH15-H-630/10
128	22133B40312	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	环网型组合式变压器	ZGS22-H-630/10
129	XG23030011	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	组合式变压器	ZGS□-4000/37
130	XG25040018	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	组合式变压器	ZGS20-Z-400/10
131	XG25040063	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	组合式变压器	ZGS20-Z-630/10
132	CEPRI-SY4-2025-067	中国电力科学研究院有限公司	固体绝缘环网开关设备、站所自动化终端	GTRM-12(V、V、PT)/T630-20、SQ8600D30R
133	251133B40081	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	预装式变电站	YB□-12/0.4-2000
134	XG25100112	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	高压计量柜-环网型	GTHRM(XGW-12)HJ
135	Xg25100119	国家高低压电器质量检验检测中心(甘肃)	高压计量柜-落地式	GTHRM(XGW-12)DJ

成套电气检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
136	202510067	江苏北斗卫星导航检测中心有限公司	高压计量柜-落地式	GTHRM(XGW-12)DJ
137	JC-03-2024-2229	南方电网科学研究院有限责任公司实验检测中心	10kV AQKK SF6 全绝缘断路器自动化成套柜(DTU)	WLD-2660(G)
138	JC-03-2024-2230	南方电网科学研究院有限责任公司实验检测中心	10kV AQKK SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜(DTU)	WLD-2660(G)

No.DY221178

MA 240020349096 IEC-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

产品名称 10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜

型号规格 GT-SRM-12(C)/Y630-25

委托单位 巨邦集团有限公司

检测类别 委托

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION
国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)
2022-04-21

No.DY221178

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

第1页 共36页

产品名称	10kV SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜	生产日期/有效日期	2022年03月/
型号、规格、商标、等级	GT-SRM-12(C)/Y630-25	编号/批号	JBT201100
受检单位		检测单号/抽样单号	YYJ22-000661
受检单位地址		检测类别	委托
委托单位	巨邦集团有限公司	抽样地点	
生产者(制造商)	巨邦集团有限公司	抽样基数	
生产者(制造商)地址	浙江省温州市乐清市乐成经济开发区纬十六路巨邦产业园	来样方式	送样(集建旁)
样品数量	1套	到样日期/抽样日期	2022-04-15/
样品状态	外观完好	验收日期	2022-04-21
检测依据	DL/T 721-2013《配电自动化远方终端》 GB/T 13729-2019《远动终端设备》 GB/T 7261-2016《配电保护和安全自动装置基本试验方法》		
判定依据	客户委托要求		
检测结论	本次委托检测共检 26 项，所检项目全部符合检测依据和判定依据的要求。		
备注			

批准: 李旭 审核: 黄家盛 主检: 廖利波

No.DY241762

MA 240020349096 IEC-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

产品名称 10kV SF6 安全可控全绝缘断路器柜自动化成套设备

型号规格 GT-SRM-12(V)/Y630-25

委托单位 巨邦集团有限公司

检测类别 委托

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION
国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)
2024-05-22

No.DY241762

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

第1页 共34页

产品名称	10kV SF6 安全可控全绝缘断路器柜自动化成套设备	生产日期/有效日期	2024-05/
型号、规格、商标、等级	GT-SRM-12(V)/Y630-25	编号/批号	JBT2405005/
委托单位	巨邦集团有限公司	检测单号/抽样单号	YYJ24-000945/
受检单位地址	浙江省温州市乐清市乐成经济开发区纬十六路巨邦产业园	检测类别	委托
受检单位		抽样地点	
生产者(制造商)	巨邦集团有限公司	抽样基数	
生产者(制造商)地址	浙江省温州市乐清市乐成经济开发区纬十六路巨邦产业园	来样方式	送样(集建旁)
样品数量	1套	到样日期/抽样日期	2024-05-16/
样品状态	外观完好	验收日期	2024-05-22
检测依据	GB/T 13729-2019《远动终端设备》 GB/T 7261-2016《配电保护和安全自动装置基本试验方法》 DL/T 721-2013《配电自动化远方终端》 DL/T 630-2020《交流采样远动终端技术规范》		
判定依据	客户委托要求		
检测结论	本次委托检测共检 25 项，所检项目全部符合检测依据和判定依据的要求。		
备注			

批准: 李旭 审核: 黄家盛 主检: 陈相宇

No.DY241761

MA 240020349096 IEC-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

产品名称 10kV SF6 安全可控全绝缘负荷开关自动化成套设备

型号规格 GT-SRM-12(C)/Y630-25

委托单位 巨邦集团有限公司

检测类别 委托

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION
国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)
2024-05-22

No.DY241761

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

第1页 共37页

产品名称	10kV SF6 安全可控全绝缘负荷开关自动化成套设备	生产日期/有效日期	2024-05/
型号、规格、商标、等级	GT-SRM-12(C)/Y630-25	编号/批号	JBT2405007/
委托单位	巨邦集团有限公司	检测单号/抽样单号	YYJ24-000945/
受检单位地址	浙江省温州市乐清市乐成经济开发区纬十六路巨邦产业园	检测类别	委托
受检单位		抽样地点	
生产者(制造商)	巨邦集团有限公司	抽样基数	
生产者(制造商)地址	浙江省温州市乐清市乐成经济开发区纬十六路巨邦产业园	来样方式	送样(集建旁)
样品数量	1套	到样日期/抽样日期	2024-05-16/
样品状态	外观完好	验收日期	2024-05-22
检测依据	GB/T 13729-2019《远动终端设备》 GB/T 7261-2016《配电保护和安全自动装置基本试验方法》 DL/T 721-2013《配电自动化远方终端》 DL/T 630-2020《交流采样远动终端技术规范》		
判定依据	客户委托要求		
检测结论	本次委托检测共检 27 项，所检项目全部符合检测依据和判定依据的要求。		
备注			

批准: 李旭 审核: 黄家盛 主检: 陈相宇

No.DY241763

MA 240020349096 IEC-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

产品名称 10kV SF6 安全可控全绝缘断路器柜自动化成套设备

型号规格 GT-SRM-12(V)/Y630-25

委托单位 巨邦集团有限公司

检测类别 委托

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION
国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)
2024-05-22

No.DY241763

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

第1页 共34页

产品名称	10kV SF6 安全可控全绝缘断路器柜自动化成套设备	生产日期/有效日期	2024-05/
型号、规格、商标、等级	GT-SRM-12(V)/Y630-25	编号/批号	JBT2405006/
委托单位	巨邦集团有限公司	检测单号/抽样单号	YYJ24-000947/
受检单位地址	浙江省温州市乐清市乐成经济开发区纬十六路巨邦产业园	检测类别	委托
受检单位		抽样地点	
生产者(制造商)	巨邦集团有限公司	抽样基数	
生产者(制造商)地址	浙江省温州市乐清市乐成经济开发区纬十六路巨邦产业园	来样方式	送样(集建旁)
样品数量	1套	到样日期/抽样日期	2024-05-16/
样品状态	外观完好	验收日期	2024-05-22
检测依据	GB/T 13729-2019《远动终端设备》 GB/T 7261-2016《配电保护和安全自动装置基本试验方法》 DL/T 721-2013《配电自动化远方终端》 DL/T 630-2020《交流采样远动终端技术规范》		
判定依据	客户委托要求		
检测结论	本次委托检测共检 25 项，所检项目全部符合检测依据和判定依据的要求。		
备注			

批准: 李旭 审核: 黄家盛 主检: 陈相宇

检测报告

CEPRI-SY4-2025-921

样品名称: 环保气体绝缘环网开关设备、站所自动化终端
样品型号: GT-HRM-12(V、V、PT)/T630-20、S08600030R
生产单位: 巨邦集团有限公司、北京三清互联科技股份有限公司
委托单位: 巨邦集团有限公司
检测类别: 委托试验

中国电力科学研究院有限公司
2025年11月31日

检验检测专用章



报告编号: CEPRI-SY4-2025-921 中国电力科学研究院有限公司 第1页 共21页

检测报告

样品名称	环保气体绝缘环网开关设备、站所自动化终端	生产单位	巨邦集团有限公司、北京三清互联科技股份有限公司
样品型号	GT-HRM-12(V、V、PT)/T630-20、S08600030R	委托单位	巨邦集团有限公司
联系地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	检测类别	委托试验
制样日期	2025年12月10日	采样方式	送样
样品编号	SY4-25/12/10-004	样品数量	1套
样品状态	完好	检测日期	2025年12月11日至2025年12月22日

检测项目: 1. 单相接地故障类型试验; 2. 结构及配置; 3. 外观检查; 4. 互感器准确度试验; 5. 断路器准确度试验; 6. 配置断路器能力试验; 7. 传动功能试验; 8. 故障检测与处理

样品类型: 1. 绝缘方式: 环保气体绝缘
2. 电流互感器配置方式: 电磁式电流互感器
3. 相电压互感器变比: 6000/1A
4. 相电压互感器变比: (10kV/√3) / (0.1kV/√3)
5. 零序电压互感器变比: 50A/1A
6. 零序电压互感器变比: (10kV/√3) / (0.1kV/√3)
7. 站所详细功能: 集中式

检测依据: 《国家电网有限公司二次融合标准技术导则断路器及环网柜入网专业检测大纲》

检测结论: 依据检测标准, 进行了8个项目检测, 符合《国家电网有限公司二次融合标准技术导则断路器及环网柜入网专业检测大纲》

批准人: 关石磊 签发日期: 2025年12月31日

有效期: 参照DL/T 721-2013标准第6.2条, 建议下次检测时间为2026年12月30日之前。

备注: 1. 本报告仅限于电力行业内的招标采购、供应服务能力和信息核实等相关工作使用。
2. 单相接地故障类型试验检测地点: 国网河南省电力公司电力科学研究院。

审核: 姚磊 主检: 王哲 高文彪 东文鹏 编制: 李强 关磊



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision and Test of Electrical Apparatus Products

No. 18Q3364-S

检验(试验)报告 Test Report

委托单位: 巨邦集团有限公司
Client:
产品名称: SF6 紧凑型全绝缘全密封共箱式充气柜
Name of Product:
产品型号: GT-SRM
Product Type:
检验类别: 型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

报告编号: 18Q3364-S 第4页 共47页

国家电器产品质量监督检验中心 检验报告 GT-SRM SF6 紧凑型全绝缘全密封共箱式充气柜

检验结论

委托单位	巨邦集团有限公司
样品型号	GT-SRM
样品名称	SF6 紧凑型全绝缘全密封共箱式充气柜
制造单位	巨邦集团有限公司
试验项目	符合和开断能力的验证 有功负载电流开合试验 [12kV 630A 10次]
	电机电流开合试验 [12kV 45A 10次]
	[12kV 4-15A 10次]
	短路开合电流试验 [12kV 50kA 母排 2次]

试验结果	合格
试验结果	合格
试验结果	合格
试验结果	合格

GB/T 3906-2006 43.8kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 中 6.101
GB/T 3804-2017 43.8kV~40.5kV 高压交流断路器 中 6.101

依据标准

经过对巨邦集团有限公司生产的 GT-SRM SF6 紧凑型全绝缘全密封共箱式充气柜的检验, 符合项目符合上述标准标准条款及产品技术文件要求, 检验合格。

注: 本报告仅对送检样品负责。

编制: 朱康 校对: 朱康 审核: 沈君平 批准: 徐秉仁
日期: 2018-11-15 日期: 2018-11-15 日期: 2018-11-15 日期: 2018-11-15

SJH-GT004

评估报告

EVALUATION REPORT

报告编号: WTGY251289
REPORT NO.
产品名称: 固体绝缘环网开关设备
PRODUCT
型号规格: GTRM-12(V)/T630-20
MODEL
委托单位: 巨邦集团有限公司
CUSTOMER
检测类别: /
TEST CATEGORY

安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号: Report No.2: WTGY251289 第1页 共20页 Page 1 of 20

评估报告 EVALUATION REPORT

产品名称 Product	固体绝缘环网开关设备	检测类别 Test Category	/
型号规格 Model	GTRM-12(V)/T630-20	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1台	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2025-07-08
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	评估日期 Evaluation Date	2025-07-08-2025-07-09
评估依据 Basis for evaluation	ZZDK/SY-2024《开关设备电子电气元器件及材料供应商可接受等级判定方法》		
评估结论 Evaluation Summary	依据本报告的评估结果, 本实验室声明评估项目满足评估依据的要求, 样品元器件国产化等级为A级, 国产化率100%。		
备注 Remarks			

批准: 朱金华 审核: 姚华健 主检: 周朝刚 编制: 王惠
Approved by: 朱金华 Reviewed by: 姚华健 Test by: 周朝刚 Compose by: 王惠

CQE-TR-00034-A1-00

No. DY183325



检验报告 TEST REPORT

产品名称: SF6 全绝缘断路器
型号规格: GT-SRM-12(V)/M630-20
委托单位: 巨邦集团有限公司
检验类别: 型式试验



国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)
China National Quality Supervision and Test of Smart Grid Equipment (CNSQ)
(原国家中低压输配电设备质量监督检验中心)
2018年11月05日

No. DY183325

国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东) 检验报告

产品名称	SF6 全绝缘断路器	型号规格	GT-SRM-12(V)/M630-20
委托单位	巨邦集团有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	巨邦集团有限公司	样品等级	/
检验地点	/	检验日期	2018年10月19日
样品数量	2台	检验人员	王哲平
检验基数	/	原编号或生产日期	样品1: J01809100M/2018年09月 样品2: J01809100M/2018年09月
检验依据	GB/T 3906-2006 43.8kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 1984-2014《高压交流断路器》 GB/T 1982-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 580-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》		
检验项目	型式试验		
检验结论	依据检验标准及产品技术文件要求进行检验, 所检项目合格。		
备注	检验编号: YZY18/102518。		

批准: 王哲平 审核: 姚华健 主检: 周朝刚

No.DY234813

MA ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

产品名称 SF6 气体绝缘环网柜负荷开关柜

型号规格 GT-SRM-12(C)/T630-25

委托单位 巨邦集团有限公司

检测类别 型式试验 (绝缘性能)

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TEST RESEARCH INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION
国家智能电网输变电设备质量监督检测中心 (广东)
(D1)
2023-11-29

No.DY234813

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

第 1 页 共 19 页

产品名称	SF6 气体绝缘环网柜负荷开关柜	生产日期/有效日期	2023-10/
型号、规格、商标、等级	GT-SRM-12(C)/T630-25	编号/批号	JBT231039
委托单位	巨邦集团有限公司	检测单号/抽样单号	YZY23-001152/
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	检测类别	型式试验 (绝缘性能)
受托单位		抽样地点	
生产者 (制造商)	巨邦集团有限公司	抽样基数	
生产者 (制造商) 地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	来样方式	送样 (快递等)
样品数量	1 台	到样日期/抽样日期	2023-11-23/
样品状态	外观完好	验收日期	2023-11-28
检测依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 2423.22-2012 《环境试验 第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》		
判定依据	客户委托要求		
检测结论	本次委托检测共检 2 项，所检项目全部符合检测依据和判定依据的要求。		
备注			

批准: 审核: 主检:

MA ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0116 方圆电气检测 报告编号: 202304756

检验报告

TEST REPORT

产品名称 高压六氟化硫环网开关设备

型号规格 XGN15-12 (F) /630-20

委托单位 巨邦集团有限公司

检验类别 型式试验

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)
(浙江方圆电气设备有限公司)

报告编号: 202304756 第 1 页 共 107 页

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

检验报告

产品名称	高压六氟化硫环网开关设备	检验类别	型式试验
型号规格	XGN15-12 (F) /630-20	批号或编号	2009012
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省乐清经济开发区纬二十路巨邦科技园	生产单位地址	浙江省乐清经济开发区纬二十路巨邦科技园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2020 年 09 月
到样数量	1 台	到样日期	2020 年 09 月 29 日
检验依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》及委托书要求		
判定依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
检验项目	详见 检验项目及结论 (第 3 页)		
检验日期	2020 年 10 月 13 日至 2020 年 11 月 02 日	检验地点	嘉兴市广亨路 400 号
检验结论	依据 GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》及委托书要求，对所送样品进行检验，所检项目的检验结果均符合标准 (判定依据) 要求。		
备注	批准: 审核: 编制: 何冠青		

MA ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0116 方圆电气检测 报告编号: 220020349320

检验报告

TEST REPORT

产品名称 箱型固定式交流金属封闭开关设备

型号规格 XGN66-12/2500-31.5

委托单位 巨邦集团有限公司

检验类别 型式试验

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

报告编号: 22133K41551 第 1 页 共 7 页

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检验报告

产品名称	箱型固定式交流金属封闭开关设备	检验类别	型式试验
型号规格	XGN66-12/2500-31.5	批号或编号	22123102
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2022 年 12 月
到样数量	1 台	到样日期	2022 年 12 月 30 日
检验依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》及委托书要求		
判定依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
检验项目	详见 检验项目及结论 (第 3 页)		
检验日期	2023 年 01 月 03 日至 2023 年 01 月 17 日	检验地点	嘉兴市广亨路 400 号
检验结论	依据 GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》及委托书要求，对所送样品进行检验，所检项目的检验结果均符合标准 (判定依据) 要求。		
备注	批准: 审核: 编制: 孙雯		

MA ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0116 方圆电气检测 报告编号: 220020349320

检验报告

TEST REPORT

产品名称 户内金属铠装移开式开关设备

型号规格 KYN28A-12(Z)/T1250-31.5

委托单位 巨邦集团有限公司

检验类别 型式试验

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

报告编号: 24133K40507 第 1 页 共 259 页

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检验报告

产品名称	户内金属铠装移开式开关设备	检验类别	型式试验
型号规格	KYN28A-12(Z)/T1250-31.5	批号或编号	2402143, 2402144, 2402145
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2024 年 04 月
到样数量	3 台	到样日期	2024 年 04 月 03 日
检验依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB/T 1984-2014 《高压交流断路器》、GB/T 1985-2023 《高压交流隔离开关和接地开关》、GB/T 11022-2020 《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》及委托书要求		
判定依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB/T 1984-2014 《高压交流断路器》、GB/T 1985-2023 《高压交流隔离开关和接地开关》、GB/T 11022-2020 《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》及委托书要求		
检验项目	详见 检验项目及结论 (第 3-5 页)		
检验日期	2024 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 27 日	检验地点	嘉兴市广亨路 400 号
检验结论	依据 GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB/T 1984-2014 《高压交流断路器》、GB/T 1985-2023 《高压交流隔离开关和接地开关》、GB/T 11022-2020 《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》及委托书要求，对所送样品进行检验，所检项目的检验结果均符合标准 (判定依据) 要求。		
备注	批准: 审核: 编制: 王翰		

MA 160008221789 CHPTL CNAS TESTING 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L278 ML 机检电 (2013) 33号 AQTC No.205009

检验报告

Test Report

试品型号 GT-SRM-12/V 型
TYPE
试品名称 SF₆ 气体绝缘环网柜
DESIGNATION
委托单位 巨邦集团有限公司
CLIENT
制造单位 巨邦集团有限公司
MANUFACTURER
检验类别 型式试验
TEST CATEGORY

辽宁高压电器产品质量检测有限公司
Liao Ning H.V. Apparatus Quality Test Co.Ltd
机械工业高压电器设备质量监督检测中心
High Voltage Apparatus Quality Test Center of Machinery Industry
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

AQTC 第3页 共92页

Test Report	检验结论 Test conclusions	No.205009
试品名称	GT-SRM-12/V 型 SF ₆ 气体绝缘环网柜	
制造单位	巨邦集团有限公司	
制造单位地址	浙江省乐清经济开发区纬二十路巨邦科技园 (分支机构经营场所: 乐清市乐清经济开发区 19-10-05 地块)	
委托单位	巨邦集团有限公司	
检测单位	机械工业高压电器设备质量监督检测中心	
试验日期	2020 年 1 月 7 日 - 2020 年 1 月 14 日	
检验类别	型式试验	

按照报告中的图框、照片及描述生产的试品依据下列标准进行了一系列验证试验

GB/T2906-2006, DL/T 404-2018, 条款: 6.2(绝缘试验), 6.4(绝缘电阻测量), 6.5(温升试验), 6.6(额定短时耐受电流和峰值耐受电流试验), 6.7(防护等级试验), 6.8(密封试验), 6.101(关合和开断能力验证), 6.102(机械操作和机械特性试验), 6.103(无气隔室的压力耐受试验)

GB/T 1984-2014, DL/T 402-2016, 条款: 6.101.2(周围空气温度下的机械操作试验), 6.106(基本短路试验方式)

CHPTL(2018)09 号《12 千伏环网柜(箱)标准设计样机试验细则》

验证试验所获得的试验数据及整体性能符合上述标准及制造单位赋予试品的额定参数, 试品性能合格, 全部的验证项目参数在第 4 页中给出。

本试验报告仅对试样品有效, 批量生产的产品是否与试样品保持一致由制造单位负责。

本报告共 92 页。

本报告在中国合格评定国家认可委员会授权的 CNAS L278 认可证书能力范围内。

② 备注: 未经 AQTC 书面授权不得复制或复制本服务, 签订并盖章 AQTC 试验专用章的报告为有效版本。

委托方代表: 王怀平

主要参加试验人员: 李亚强, 曹文卿, 王怀平

编制: 梁晶 审核: 王怀平 批准: 王怀平

日期: 2020-01-20 日期: 2020-01-20 日期: 2020-01-20

MA 160008221789 CHPTL CNAS TESTING 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L278 ML 机检电 (2013) 33号 AQTC No.205640

检验报告

Test Report

试品型号 GT-HRM-12 (V) /T630-20
TYPE
试品名称 环保气体绝缘环网开关设备
DESIGNATION
委托单位 巨邦集团有限公司
CLIENT
制造单位 巨邦集团有限公司
MANUFACTURER
检验类别 型式试验
TEST CATEGORY

辽宁高压电器产品质量检测有限公司
Liao Ning H.V. Apparatus Quality Test Co.Ltd
机械工业高压电器设备质量监督检测中心
High Voltage Apparatus Quality Test Center of Machinery Industry
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

AQTC 第3页 共61页

Test Report	检验结论 Test conclusions	No.205640
试品名称	GT-HRM-12(V)/T630-20 型环保气体绝缘环网开关设备	
制造单位	巨邦集团有限公司	
制造单位地址	乐清经济开发区纬二十路巨邦科技园	
委托单位	巨邦集团有限公司	
检测单位	机械工业高压电器设备质量监督检测中心	
试验日期	2020 年 6 月 13 日 - 2020 年 6 月 23 日	
检验类别	型式试验	

按照报告中的图框、照片及技术参数生产的试品依据标准进行了一系列验证试验。

验证试验所获得的试验数据及整体性能符合标准及制造单位赋予试品的额定参数, 检验结果合格。

全部验证项目和参数在第 5 页中给出。

本试验报告仅对试样品有效, 批量生产的产品是否与试样品保持一致由制造单位负责。

本报告共 61 页。

本报告检验项目在中国合格评定国家认可委员会授权的 CNAS L278 认可证书能力范围内。

备注: 未经 AQTC 书面授权不得复制或复制本服务, 签订并盖章 AQTC 试验专用章的报告为有效版本。

委托方代表: 王怀平

主要参加试验人员: 刘士磊, 曹文卿

编制: 郭森 审核: 王怀平 批准: 王怀平

日期: 2020-07-06 日期: 2020-07-06 日期: 2020-07-06

CEPRI-514-2025-067

检测报告

CEPRI-SY4-2025-067

样品名称: 固体绝缘环网开关设备、站所自动化终端

样品型号: GTRM-12 (V、V、PT)/T630-20、SQ8600D30R

生产单位: 巨邦集团有限公司、北京三清互联科技股份有限公司

委托单位: 巨邦集团有限公司

检测类别: 委托试验

中国电力科学研究院有限公司
2025 年 02 月 20 日

报告编号: CEPRI-514-2025-067 中国电力科学研究院有限公司 第1页 共28页

检测报告

样品名称	固体绝缘环网开关设备、站所自动化终端	生产单位	巨邦集团有限公司、北京三清互联科技股份有限公司
样品型号	GTRM-12 (V、V、PT)/T630-20、SQ8600D30R	委托单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路 158 号	检测类别	委托试验
到样日期	2025 年 01 月 14 日	来样方式	送样
样品编号	SY4-25/01/14-024-010	样品数量	1 套
样品状态	完好	检测日期	2025 年 01 月 15 日至 2025 年 02 月 08 日

检测项目: 1. 单相接地故障类型试验; 2. 结构及配置; 3. 外观检查; 4. 互感器准确度试验; 5. 成套化准确度试验; 6. 配套电源带载能力试验; 7. 传动功能试验; 8. 故障检测与处理

样品类型及主要参数: 1. 绝缘方式: 固体绝缘; 2. 电流互感器配置方式: 电磁式电流互感器; 3. 相电流互感器变比: 600A/1A; 4. 相电压互感器变比: (10kV/√3) / (0.1kV/√3); 5. 零序电流互感器变比: 100A/1A; 6. 零序电压互感器变比: (10kV/√3) / (0.1kV/√3); 7. 站所终端功能: 集中式

检测依据: 《国家电网有限公司二次融合标准化站所终端及环网柜入网专业检测大纲》

检测结论: 依据检测标准, 进行了 8 个项目检测, 符合标准。

批准人: 关石磊 签发日期: 2025 年 02 月 20 日

有效期: 参照 DL/T 721-2013 标准第 6.2 条, 建议下次检测时间为 2025 年 02 月 19 日之前。

备注: 1. 本报告仅限于电力行业内的招标采购、供应资质能力信息核实等相关工作使用; 2. 单相接地故障类型试验检测地点: 国网河南省电力公司电力科学研究院。

审核: 梁晶 主检: 王怀平 主审: 关文卿 编制: 关文卿

MA 220020349320 CNAS TESTING 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L278 方图电气检测 No.2413003372

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 箱式开闭所(环网柜)
NAME/FORM: HRM(XGW□-12)/XGW2-12
型号规格: HRM(XGW□-12)/XGW2-12
MODEL
委托单位: 巨邦集团有限公司
CUSTOMER
检验类别: 型式试验(温升及内部电气性能)
TEST CATEGORY

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方图电气设备有限公司
国家电器安全质量监督检测中心(浙江)

报告编号: 2413003372 第1页 共43页

检验报告

产品名称	型式试验(环网柜)	检验类别	型式试验(温升及内部电气性能)
型号规格	HRM(XGW□-12)/XGW2-12	检测编号	240100011
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2023 年 10 月
到样数量	1 台	到样日期	2024 年 04 月 30 日
检验依据	DL/T 404-2018《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 537-2018《高压交流断路器型式试验》、DL/T 593-2016《高压交流断路器和控制设备的型式试验要求》、DL/T 404-2018《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 537-2018《高压交流断路器型式试验》、DL/T 593-2016《高压交流断路器和控制设备的型式试验要求》		
判定依据	DL/T 404-2018《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 537-2018《高压交流断路器型式试验》、DL/T 593-2016《高压交流断路器和控制设备的型式试验要求》		
检验项目	详见“检验项目及结论”(本报告第 3 页)		
检验日期	2024 年 05 月 06 日至 2024 年 05 月 11 日	检验地点	浙江省嘉兴市广成路 400 号
检验结论	依据 DL/T 404-2018《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 537-2018《高压交流断路器型式试验》、DL/T 593-2016《高压交流断路器和控制设备的型式试验要求》, 对所送样品进行检测, 所检项目的检验结果均符合标准(判定依据)要求。		
备注	1. 本产品已按照国家标准 GB 1984-2014《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》(2023 版)中的规定在试验制造单位完成型式试验, 试验日期为 2023 年 04 月 08 日。 2. 试验参照国家标准 GB 1984-2014《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》(2023 版)中的规定进行。 3. 试验参照 CHPTL(2018)09 号《12kV 环网柜(箱)标准设计样机试验细则》(2020 年 07 月 23 日第六次修订)进行。		

批准: 沈海清 审核: 王怀平 编制: 王怀平

MA 170008221380

实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心
Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical Apparatus Products

No. 22XB0435-S

型式试验报告

Type Test Report

委托单位: 巨邦集团有限公司
Client: 巨邦集团有限公司
产品名称: 箱式变电站
Name of Product: 箱式变电站
产品型号: YB□-12/0.4-630T
Product Type: 箱式变电站
检验类别: 型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。
The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

DQJC

苏州电器科学研究院股份有限公司

检验报告

№: 22XB0435-S 共4页 第01页

委托单位	巨邦集团有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	巨邦集团有限公司	检验日期	2022年06月21日
产品名称	箱式变电站	产品型号	YB□-12/0.4-630T
生产单位地址	浙江省温州市乐清市经济开发区纬十六路巨邦产业园	原编号或生产日期	JB202204844
检验日期	2022年06月28日至2022年07月20日	送样数量	1台
检验项目	出厂试验 型式试验 验证型式试验 验证型式试验	检验依据	GB/T 17467-2020 DL/T 537-2018 委托书要求
检验结论	箱式变电站(型号: YB□-12/0.4-630T)出厂试验、型式试验、型式试验验证型式试验、型式试验验证型式试验, 检验结果符合标准要求, 样品上地试验合格。		
备注	1. 本实验室对送样样品负责。 2. 本产品型式为替代型。 3. 试验依据 GB/T 17467-2020 号《10kV-35kV 高压预装式变电站技术标准》中要求进行。 4. 本产品已按照国家标准《10kV-35kV 高压预装式变电站技术标准》中要求进行。 5. 试验依据 GB/T 17467-2020 号《10kV-35kV 高压预装式变电站技术标准》中要求进行。		

编制: 杨小伟 校对: 周国 审核: 袁小勇 批准: 朱和平

5211-28001 (11)

方圆电气检测

开关设备电子电气元器件及材料供应链自主可控水平评估证书

评估报告编号: 250FYSS0001 证书编号: FYDQ/ZYK250001

委托单位: 巨邦集团有限公司
产品名称: 环保气体绝缘环网开关设备
产品型号: GT-HRM-12/VV+P

验证结果:
1. 针对28种电子电气元器件及材料开展资料审查, 资料完整, 涉及9个生产商, 均为内资企业。
2. 针对28种电子电气元器件及材料开展评估, 检验结果无异常, 元器件及材料身份信息、设计与资料一致。
3. 本次抽查样品元器件及材料清单中28种元器件及材料均为国产化器件。

序号	元器件及材料重要程度	数量(种)	分类国产化率LR	权重P	国产化率LR=P ₁ LR ₁ +P ₂ LR ₂ +P ₃ LR ₃
1	关键	10	100%	50%	100%
2	重要	10	100%	30%	
3	一般	8	100%	20%	

验证内容:

浙江方圆电气设备检测有限公司
地址: 浙江省温州市广厦路600号 电话: 0573-82077355 网址: www.fydg.com.cn

方圆电气检测

开关设备电子电气元器件及材料供应链自主可控水平评估报告

产品名称: 环保气体绝缘环网开关设备
型号: GT-HRM-12/VV+P
委托单位: 巨邦集团有限公司

浙江方圆电气设备检测有限公司

MA 220020349320

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 户内铠装移开式交流金属封闭开关设备
Model: KYN28A-12(Z)/1250-25
委托单位: 巨邦集团有限公司
检验类别: 型式试验(绝缘、温升性能)
Test Category:

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检验报告

产品名称	户内铠装移开式交流金属封闭开关设备	检验类别	型式试验(绝缘、温升性能)
型号规格	KYN28A-12(Z)/1250-25	批号/编号	J300410311
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2024年10月
抽样数量	1台	抽样日期	2024年12月19日
检验依据	GB/T 3906-2020《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 404-2018《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 404-2018《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
检验项目	详见“检验项目及标准”(本报告第3页)		
检验日期	2024年12月20日至2024年12月27日	检验地点	温州市广厦路600号
检验结论	依据 GB/T 3906-2020《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 404-2018《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 404-2018《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》, 检验项目检验结果符合标准(规定)要求。		

批准: 沈海君 审核: 周国 批准: 朱和平

MA 210008349345

检验报告

TEST REPORT

样品名称: 环保气体绝缘环网开关设备
型号: GT-HRM-12(V)/630-25
委托单位: 巨邦集团有限公司
试验类别: 型式试验(绝缘及温升性能)

甘肃电器科学研究院
Gansu Electrical Apparatus Research Institute
国家高低压电器质量检验检测中心
National High-voltage Electrical Apparatus Quality Inspection and Testing Center

甘肃电器科学研究院

检验报告

样品名称: 环保气体绝缘环网开关设备
型号: GT-HRM-12(V)/630-25
委托单位: 巨邦集团有限公司
试验类别: 型式试验(绝缘及温升性能)

甘肃电器科学研究院
Gansu Electrical Apparatus Research Institute
国家高低压电器质量检验检测中心
National High-voltage Electrical Apparatus Quality Inspection and Testing Center

报告编号: WT-DC250321
Reference No.

中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L0503 221121340515

MA

检测报告
Test Report

产品名称: 低压分线箱
NAME OF SAMPLE

型号: FXX
TYPE

委托单位: 巨邦集团有限公司
CLIENT

检测类别: 型式试验
CLASSIFICATION

中检质技检验检测科学研究院有限公司
Zhongjian Quality Test and Certification Research Institute Co., Ltd.

报告编号: WT-DC250321
第 1 页 共 4 页

中检质技检验检测科学研究院有限公司
检测报告

样品名称	电压等级	检测类别	型式试验
型号规格	FXX	商 标	/
技术参数	FXX: Un: 400V, Ui: 690V; In: 50Hz; 主回路 InA: 200A, Icw: 15kA; 外壳防护等级: IP54; 户内型		
生产日期	2025 年 2 月	批号或编号	2502001
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
抽样者	/	抽样数量	/
抽样地点	/	抽样数量	/
抽样日期	/	样品数量	1 台+样件
送样者	企业送样	刘祥日期	2025.02.13
检测依据	GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 公用配电柜或成套设备》及类似要求		
判定依据	GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 公用配电柜或成套设备》、GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分: 着火试验 球状试验方法》及类似要求		
样品描述	无碍		
检测日期	2025.02.13-2025.03.07	检测地点	杭州市平山路 352 号
检测结论	所检项目符合相应标准条款及委托要求		
备注	试样编号: #1: InA: 200A+样件		

批准: 曾超 审核: 杨建 检测: 中安局

报告编号: 23133C40256
REPORT NO.

产品名称: 低压分线箱
NAME OF SAMPLE

型号规格: DFW-SK
MODEL

委托单位: 巨邦集团有限公司
CUSTOMER

生产单位: 巨邦集团有限公司
MANUFACTURER

检测类别: 型式试验
TEST CATEGORY

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

报告编号: Report No.: 23133C40256
第 1 页 共 3 页 Page 1 of 3

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检测报告
TEST REPORT

产品名称	电压等级	检测类别	型式试验
型号规格	DFW-SK	商 标	/
额定电压	400V	额定电压	Un: 400V Ui: 690V
技术参数	Un: 400V, 50Hz; Icn: 20kA; IP44; 户内型		
委托单位	巨邦集团有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
生产单位	巨邦集团有限公司	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
生产日期	2023.03	送样者	巨邦集团有限公司
抽样数量	1 台+样件	抽样日期	2023 年 03 月 10 日
检测依据	GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 公用配电柜或成套设备》、GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分: 着火试验 球状试验方法》		
判定依据	GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 公用配电柜或成套设备》、GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分: 着火试验 球状试验方法》		
样品描述、状态	外观完好, 送样合格		
检测日期	2023 年 03 月 10 日 至 2023 年 04 月 07 日	检测地点	嘉兴市广安路 400 号
检测结论	根据 GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 公用配电柜或成套设备》、GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分: 着火试验 球状试验方法》, 对所送样品进行检测, 检测结果符合标准(判定合格)要求。		
备注	/		

批准: 曾超 审核: 杨建 检测: 中安局

报告编号: 25133C40497
REPORT NO.

产品名称: 户外配电箱
NAME OF SAMPLE

型号规格: JXF
MODEL

委托单位: 巨邦集团有限公司
CUSTOMER

生产单位: 巨邦集团有限公司
MANUFACTURER

检测类别: 型式试验
TEST CATEGORY

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

报告编号: Report No.: 25133C40497
第 1 页 共 3 页 Page 1 of 3

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检测报告
TEST REPORT

产品名称	电压等级	检测类别	型式试验
型号规格	JXF	商 标	/
额定电压	400V	额定电压	Un: 400V
技术参数	Un: 400V (额定电压), 690V (最高电压), 50Hz, 额定电流 In: 250A, 额定短路电流 Icn: 15kA, Icu: 25kA, IP54, 户内型		
委托单位	巨邦集团有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
生产单位	巨邦集团有限公司	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
生产日期	2025.05	送样者	巨邦集团有限公司
抽样数量	1 台+样件	抽样日期	2025 年 05 月 12 日
检测依据	GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套开关设备和控制设备》		
判定依据	GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套开关设备和控制设备》		
样品描述、状态	外观完好, 送样合格		
检测日期	2025 年 05 月 12 日 至 2025 年 06 月 14 日	检测地点	嘉兴市广安路 400 号
检测结论	根据 GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套开关设备和控制设备》, 对所送样品进行检测, 检测结果符合标准(判定合格)要求。		
备注	本产品适用于户外环境, 使用时应严格按照说明书要求进行安装和使用。		

批准: 曾超 审核: 杨建 检测: 中安局

报告编号: WTCT252169
REPORT NO.

产品名称: 50kVA 变压器配电箱-不锈钢
PRODUCT

型号规格: JP-1
MODEL

委托单位: 巨邦集团有限公司
CUSTOMER

检测类别: 委托检测
TEST CATEGORY

安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd.

报告编号: Report No.: WTCT252169
第 1 页 共 4 页 Page 1 of 4

检测报告
TEST REPORT

产品名称	电压等级	检测类别	委托检测
型号规格	JP-1	商 标	/
技术参数	外形尺寸: 高 400mm×宽 700mm×深 1150mm; 材质: 不锈钢; IP54; IK10; Icn: 1000V; InA: 100A; 50Hz		
委托单位	巨邦集团有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
生产单位	巨邦集团有限公司	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
生产日期	/	送样者	巨邦集团有限公司
抽样数量	1 台样机	抽样日期	2025-11-10
样品描述、状态	完好	检测日期	2025-11-10-2025-11-14
检测依据	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论	根据 GB/T 20641-2014 标准进行检测, 所送样品的检测结果符合标准(判定合格)要求。		
备注	/		

批准: 曾超 审核: 杨建 检测: 中安局





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

产品名称
PRODUCT

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检测类别
TEST CATEGORY

WTCT252170

50kVA 变压器配电箱-SMC

JP-1

巨邦集团有限公司

委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252170

第 1 页 共 6 页 Page 1 of 6

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	50kVA 变压器配电箱-SMC	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 600mm×宽 700mm×深 135mm; 材质: SMC; IP54; IK10; U: 1000V; InA: 100A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十北路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十北路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Sampling Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-13
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检验, 所检项目的检验结果符合标准(判定合格)要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-11-13 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华
Approved by 朱金华

审核: 姚华健
Reviewed by 姚华健

主检: 韦路路
Test by 韦路路

编制: 陈静华
Compose by 陈静华

QDE-TR-GB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

产品名称
PRODUCT

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检测类别
TEST CATEGORY

WTCT252172

100kVA 变压器配电箱-SMC

JP-1

巨邦集团有限公司

委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252172

第 1 页 共 6 页 Page 1 of 6

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	100kVA 变压器配电箱-SMC	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1400mm×宽 700mm×深 135mm; 材质: SMC; IP54; IK10; U: 1000V; InA: 200A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十北路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十北路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Sampling Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-14
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检验, 所检项目的检验结果符合标准(判定合格)要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-11-14 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华
Approved by 朱金华

审核: 姚华健
Reviewed by 姚华健

主检: 韦路路
Test by 韦路路

编制: 陈静华
Compose by 陈静华

QDE-TR-GB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

产品名称
PRODUCT

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检测类别
TEST CATEGORY

WTCT252171

100kVA 变压器配电箱-不锈钢

JP-1

巨邦集团有限公司

委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252171

第 1 页 共 6 页 Page 1 of 6

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	100kVA 变压器配电箱-不锈钢	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1400mm×宽 700mm×深 135mm; 材质: 不锈钢; IP54; IK10; U: 1000V; InA: 200A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十北路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十北路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Sampling Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-13
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检验, 所检项目的检验结果符合标准(判定合格)要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-11-13 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华
Approved by 朱金华

审核: 姚华健
Reviewed by 姚华健

主检: 韦路路
Test by 韦路路

编制: 陈静华
Compose by 陈静华

QDE-TR-GB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

产品名称
PRODUCT

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检测类别
TEST CATEGORY

WTCT252173

200kVA 变压器配电箱-不锈钢

JP-1

巨邦集团有限公司

委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252173

第 1 页 共 6 页 Page 1 of 6

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	200kVA 变压器配电箱-不锈钢	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1400mm×宽 700mm×深 135mm; 材质: 不锈钢; IP54; IK10; U: 1000V; InA: 400A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十北路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十北路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Sampling Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-13
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检验, 所检项目的检验结果符合标准(判定合格)要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-11-13 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华
Approved by 朱金华

审核: 姚华健
Reviewed by 姚华健

主检: 韦路路
Test by 韦路路

编制: 陈静华
Compose by 陈静华

QDE-TR-GB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

产品名称
PRODUCT

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检测类别
TEST CATEGORY

WTCT252174

200kVA 变压器配电箱-SMC

JP-1

巨邦集团有限公司

委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252174

第 1 页 共 4 页 Page 1 of 4

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	200kVA 变压器配电箱-SMC	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1400mm×宽 700mm×深 1350mm; 材质: SMC; IP54; IK10; U: 1000V; InA: 400A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十六路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十六路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Sampling Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-15
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检测, 所检项目的检测结果均符合标准(判定依据)要求。 (盖章) Test Summary 批准日期: 2025-11-15 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华
Approved by 朱金华

审核: 魏华健
Reviewed by 魏华健

主检: 韦路路
Test by 韦路路

编制: 魏华健
Compose by 魏华健

QDE-TR-QB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

产品名称
PRODUCT

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检测类别
TEST CATEGORY

WTCT252176

400kVA 变压器配电箱-SMC

JP-1

巨邦集团有限公司

委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252176

第 1 页 共 4 页 Page 1 of 4

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	400kVA 变压器配电箱-SMC	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1400mm×宽 700mm×深 1350mm; 材质: SMC; IP54; IK10; U: 1000V; InA: 800A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十六路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十六路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Sampling Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-15
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检测, 所检项目的检测结果均符合标准(判定依据)要求。 (盖章) Test Summary 批准日期: 2025-11-15 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华
Approved by 朱金华

审核: 魏华健
Reviewed by 魏华健

主检: 韦路路
Test by 韦路路

编制: 魏华健
Compose by 魏华健

QDE-TR-QB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

产品名称
PRODUCT

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检测类别
TEST CATEGORY

WTCT252175

400kVA 变压器配电箱-不锈钢

JP-1

巨邦集团有限公司

委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252175

第 1 页 共 4 页 Page 1 of 4

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	400kVA 变压器配电箱-不锈钢	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1400mm×宽 700mm×深 1350mm; 材质: 不锈钢; IP54; IK10; U: 1000V; InA: 800A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十六路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十六路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Sampling Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-15
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检测, 所检项目的检测结果均符合标准(判定依据)要求。 (盖章) Test Summary 批准日期: 2025-11-15 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华
Approved by 朱金华

审核: 魏华健
Reviewed by 魏华健

主检: 韦路路
Test by 韦路路

编制: 魏华健
Compose by 魏华健

QDE-TR-QB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.

产品名称
PRODUCT

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检测类别
TEST CATEGORY

WTCT252177

500kVA 变压器配电箱-不锈钢

JP-1

巨邦集团有限公司

委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252177

第 1 页 共 4 页 Page 1 of 4

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	500kVA 变压器配电箱-不锈钢	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1400mm×宽 700mm×深 1350mm; 材质: 不锈钢; IP54; IK10; U: 1000V; InA: 1000A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十六路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 区纬十六路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Sampling Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Sampling Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-15
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检测, 所检项目的检测结果均符合标准(判定依据)要求。 (盖章) Test Summary 批准日期: 2025-11-15 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华
Approved by 朱金华

审核: 魏华健
Reviewed by 魏华健

主检: 韦路路
Test by 韦路路

编制: 魏华健
Compose by 魏华健

QDE-TR-QB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.
WTCT252178

产品名称
PRODUCT
500kVA 变压器配电箱-SMC

型号规格
MODEL
JP-1

委托单位
CUSTOMER
巨邦集团有限公司

检测类别
TEST CATEGORY
委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252178

第 1 页 共 6 页 Page 1 of 6

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	500kVA 变压器配电箱-SMC	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1800mm×宽 700mm×深 1350mm; 材质: SMC; IP54; IK10; U: 1000V; IaA: 1000A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十北路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十北路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Receiving Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-16
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检验, 所检项目的检验结果均符合标准《判定依据》要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-11-16 Date of Approval 		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华

审核: 姚华健

主检: 韦路路

编制: 陈静

Approved by 朱金华 Reviewed by 姚华健 Test by 韦路路 Compose by 陈静

QDE-TR-QB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.
WTCT252180

产品名称
PRODUCT
630kVA 变压器配电箱-SMC

型号规格
MODEL
JP-1

委托单位
CUSTOMER
巨邦集团有限公司

检测类别
TEST CATEGORY
委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252180

第 1 页 共 6 页 Page 1 of 6

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	630kVA 变压器配电箱-SMC	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1800mm×宽 700mm×深 1350mm; 材质: SMC; IP54; IK10; U: 1000V; IaA: 1250A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十北路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十北路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Receiving Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-16
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检验, 所检项目的检验结果均符合标准《判定依据》要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-11-16 Date of Approval 		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华

审核: 姚华健

主检: 韦路路

编制: 陈静

Approved by 朱金华 Reviewed by 姚华健 Test by 韦路路 Compose by 陈静

QDE-TR-QB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TEST REPORT

报告编号
REPORT NO.
WTCT252179

产品名称
PRODUCT
630kVA 变压器配电箱-不锈钢

型号规格
MODEL
JP-1

委托单位
CUSTOMER
巨邦集团有限公司

检测类别
TEST CATEGORY
委托检测



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252179

第 1 页 共 6 页 Page 1 of 6

检测报告

TEST REPORT

产品名称 Product	630kVA 变压器配电箱-不锈钢	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	JP-1	商标 Trade mark	/
技术参数 Technical parameter	外形尺寸: 高 1800mm×宽 700mm×深 1350mm; 材质: 不锈钢; IP54; IK10; U: 1000V; IaA: 1250A; 50Hz	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十北路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十北路巨邦产业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 台样机	抽样日期 Receiving Date of Sample(s)	2025-11-10
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-10-2025-11-16
检测依据 Test Requirements	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 20641-2014《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 20641-2014 标准进行检验, 所检项目的检验结果均符合标准《判定依据》要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-11-16 Date of Approval 		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华

审核: 姚华健

主检: 韦路路

编制: 陈静

Approved by 朱金华 Reviewed by 姚华健 Test by 韦路路 Compose by 陈静

QDE-TR-QB/T 20641-A1-00





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



中质电科
报告查询



检测报告

TESTREPORT

报告编号
REPORT NO.
WTCT252126

产品名称
PRODUCT
充电桩配电箱

型号规格
MODEL
CD-1-2

委托单位
CUSTOMER
巨邦集团有限公司

检测类别
TEST CATEGORY
型式试验



安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd

报告编号 (Report No.): WTCT252126

第 1 页 共 6 页 Page 1 of 6

检测报告

TESTREPORT

产品名称 Product	充电桩配电箱	检测类别 Test Category	型式试验
型号规格 Model	CD-1-2	商标 Trademark	/
技术参数 Technical parameter	IaA=630A; Icc=20kA; Ue=600V, U=400V; 50Hz; IP55; 户外型 材质: SMC; 1 进 2 出, 外形尺寸(宽×深×高): 700mm×350mm×1700mm	批号或编号 Serial No.	20251001
委托单位 Customer	巨邦集团有限公司	委托单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十北路巨邦产业园
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	生产单位地址 Address	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十北路 158 号
生产日期 Date of Manufacture	2025.10	送样者 Sample(s) Deliverer	/
抽样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 台样机+1 组样块	抽样日期 Receiving Date of Sample(s)	2025-11-01
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-11-01-2025-12-20
检测依据 Test Requirements	GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分: 公用电网电力配电设备》; GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火试验 第 21 部分: 垂直安装板试验方法》; GB/T 2518-2020《低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分: 智能成套设备通用技术要求》; GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外部机械碰撞的防护等级(IEC 代码)》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分: 公用电网电力配电设备》; GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火试验 第 21 部分: 垂直安装板试验方法》; GB/T 2518-2020《低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分: 智能成套设备通用技术要求》; GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外部机械碰撞的防护等级(IEC 代码)》及委托方要求		
检测结论 Test Summary	依据标准 GB/T 7251.5-2017, GB/T 5169.21-2017, GB/T 2518-2020, GB/T 20138-2023 进行检验, 所检项目的检测结果均符合标准《判定依据》要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-12-20 Date of Approval 		
备注 Remarks	/		

批准: 朱金华

审核: 姚华健

主检: 韦路路



编制: 陈静


Approved by 朱金华 Reviewed by 姚华健 Test by 韦路路 Compose by 陈静

QDE-TR-QB/T 20641-A1-00


节能认证证书

序号	证书编号	产品	型号/规格
1	CQC24701443858	油浸式电力变压器	S-M-630/10-NX1(S22-M-630/10-NX1),S-M-800/10-NX1(S22-M-800/10-NX1),S-M-1000/10-NX1(S22-M-1000/10-NX1), S-M-1250/10-NX1(S22-M-1250/10-NX1),S-M-1600/10-NX1(S22-M-1600/10-NX1)
2	CQC21701323402	油浸式电力变压器	S-M-2000/10-NX1(S22-M-2000/10-NX1),S-M-2500/10-NX1(S22-M-2500/10-NX1)
3	CQC21701323489	油浸式电力变压器	S-M-30/10-NX1(S22-M-30/10-NX1),S-M-50/10-NX1(S22-M-50/10-NX1),S-M-63/10-NX1(S22-M-63/10-NX1), S-M-80/10-NX1(S22-M-80/10-NX1),S-M-100/10-NX1(S22-M-100/10-NX1),S-M-125/10-NX1(S22-M-125/10-NX1)
4	CQC21701323486	油浸式电力变压器	S-M-160/10-NX1(S22-M-160/10-NX1),S-M-200/10-NX1(S22-M-200/10-NX1),S-M-250/10-NX1(S22-M-250/10-NX1), S-M-315/10-NX1(S22-M-315/10-NX1),S-M-400/10-NX1(S22-M-400/10-NX1),S-M-500/10-NX1(S22-M-500/10-NX1)
5	CQC21701308863	油浸式电力变压器	S-M-2000/10-NX2(S20-M-2000/10-NX2),S-M-2500/10-NX2(S20-M-2500/10-NX2)
6	CQC21701305114	油浸式电力变压器	S-M-630/10-NX2(S20-M-630/10-NX2),S-M-800/10-NX2(S20-M-800/10-NX2),S-M-1000/10-NX2(S20-M-1000/10-NX2), S-M-1250/10-NX2(S20-M-1250/10-NX2),S-M-1600/10-NX2(S20-M-1600/10-NX2)
7	CQC21701305110	油浸式电力变压器	S-M-30/10-NX2(S20-M-30/10-NX2),S-M-50/10-NX2(S20-M-50/10-NX2),S-M-63/10-NX2(S20-M-63/10-NX2), S-M-80/10-NX2(S20-M-80/10-NX2),S-M-100/10-NX2(S20-M-100/10-NX2),S-M-125/10-NX2(S20-M-125/10-NX2)
8	CQC21701305100	油浸式电力变压器	S-M-160/10-NX2(S20-M-160/10-NX2),S-M-200/10-NX2(S20-M-200/10-NX2),S-M-250/10-NX2(S20-M-250/10-NX2), S-M-315/10-NX2(S20-M-315/10-NX2),S-M-400/10-NX2(S20-M-400/10-NX2),S-M-500/10-NX2(S20-M-500/10-NX2)
9	CQC21701305116	干式电力变压器	SC-30/10-NX2(SC14-30/10-NX2),SC-50/10-NX2(SC14-50/10-NX2),SC-80/10-NX2(SC14-80/10-NX2),SC-100/10-NX2 (SC14-100/10-NX2),SC-125/10-NX2(SC14-125/10-NX2),SC-160/10-NX2(SC14-160/10-NX2); (绝缘耐热等级: F级)
10	CQC21701305130	干式电力变压器	SCB-1600/10-NX2(SCB14-1600/10-NX2),SCB-2000/10-NX2(SCB14-2000/10-NX2), SCB-2500/10-NX2(SCB14-2500/10-NX2); (绝缘耐热等级: F级)
11	CQC21701305120	干式电力变压器	SCB-630/10-NX2(SCB14-630/10-NX2),SCB-800/10-NX2(SCB14-800/10-NX2),SCB-1000/10-NX2(SCB14-1000/10-NX2), SCB-1250/10-NX2(SCB14-1250/10-NX2); (绝缘耐热等级: F级)
12	CQC21701305118	干式电力变压器	SCB-200/10-NX2(SCB14-200/10-NX2),SCB-250/10-NX2(SCB14-250/10-NX2),SCB-315/10-NX2(SCB14-315/10-NX2), SCB-400/10-NX2(SCB14-400/10-NX2),SCB-500/10-NX2(SCB14-500/10-NX2),SCB-630/10-NX2(SCB14-630/10-NX2) (短路阻抗: 4%); (绝缘耐热等级: F级)
13	CQC21701323717	干式电力变压器	SC-30/10-NX1(SC18-30/10-NX1),SC-50/10-NX1(SC18-50/10-NX1),SC-80/10-NX1(SC18-80/10-NX1),SC-100/10-NX1 (SC18-100/10-NX1),SC-125/10-NX1(SC18-125/10-NX1),SC-160/10-NX1(SC18-160/10-NX1); (绝缘耐热等级: F级)
14	CQC21701323716	干式电力变压器	SCB-200/10-NX1(SCB18-200/10-NX1),SCB-250/10-NX1(SCB18-250/10-NX1),SCB-315/10-NX1(SCB18-315/10-NX1), SCB-400/10-NX1(SCB18-400/10-NX1),SCB-500/10-NX1(SCB18-500/10-NX1),SCB-630/10-NX1(SCB18-630/10-NX1) (短路阻抗: 4%); (绝缘耐热等级: F级)
15	CQC21701323714	干式电力变压器	SCB-630/10-NX1(SCB18-630/10-NX1),SCB-800/10-NX1(SCB18-800/10-NX1),SCB-1000/10-NX1(SCB18-1000/10-NX1), SCB-1250/10-NX1(SCB18-1250/10-NX1); (绝缘耐热等级: F级)
16	CQC21701323713	干式电力变压器	SCB-1600/10-NX1(SCB18-1600/10-NX1),SCB-2000/10-NX1(SCB18-2000/10-NX1), SCB-2500/10-NX1(SCB18-2500/10-NX1); (绝缘耐热等级: F级)

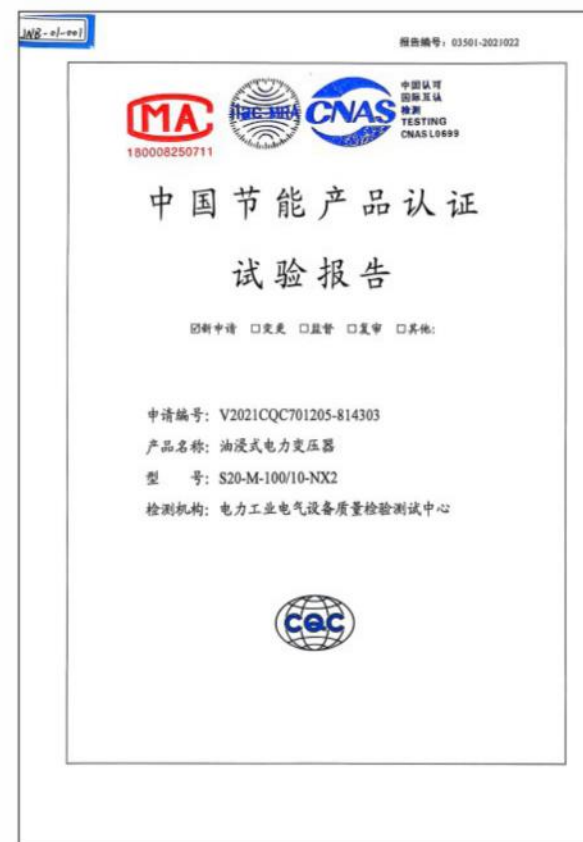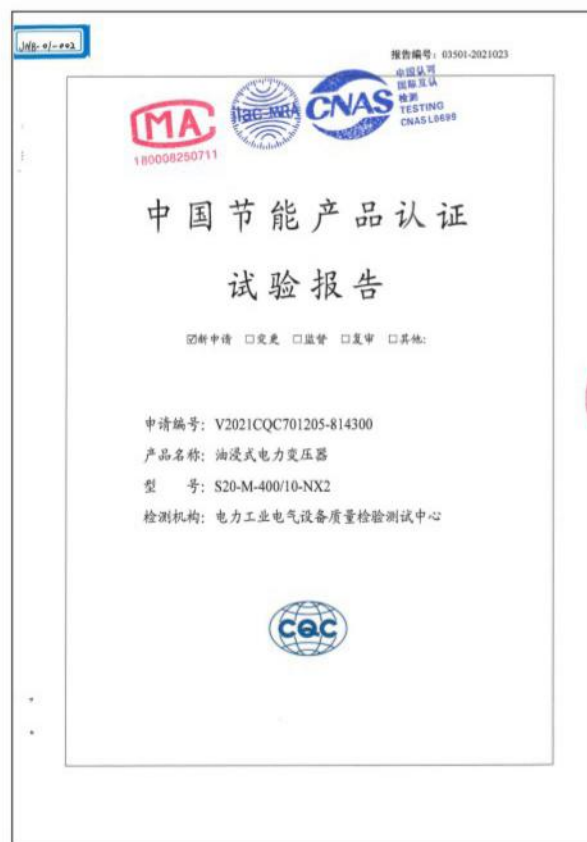

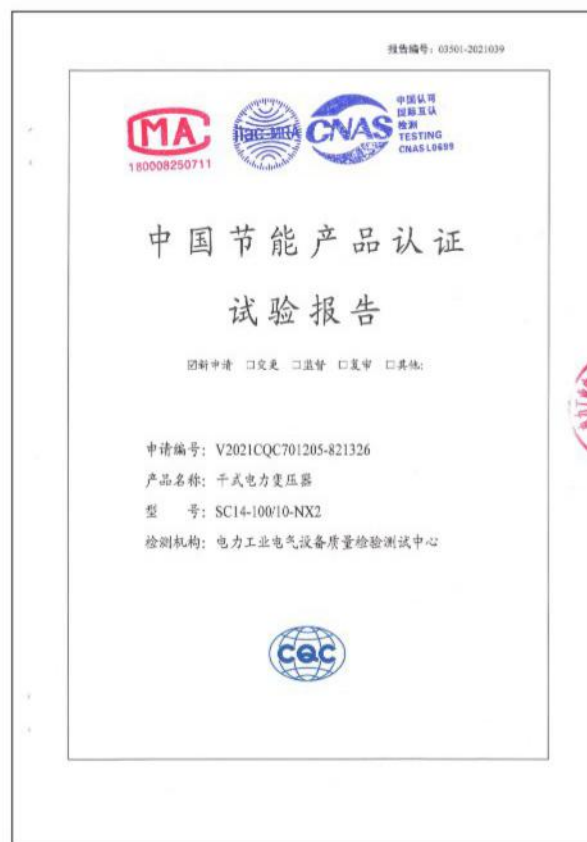



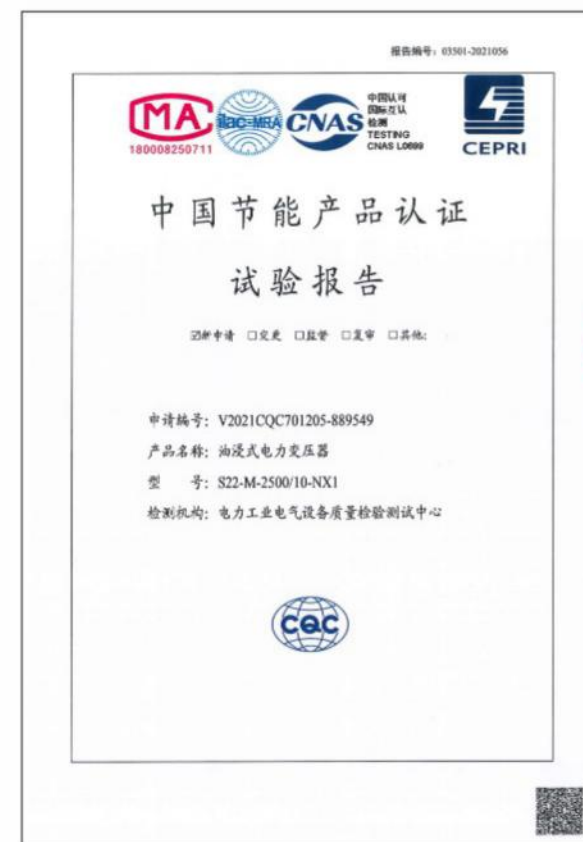

电力变压器检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
1	2113335650	浙江方圆/国家电器安全质量监督检验中心(浙江)	油浸式电力变压器	S11-M-500/10
2	CEPRI-EETC03-2022-0238	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S13-M-100/10-NX3
3	CEPRI-EETC03-2022-0241	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S13-M-500/10-NX3
4	AB1300368-2023	山东省产品质量检验研究院 国家节能产品质量检验检测中心	电力变压器	S13-M-2000/10 2000kVA
5	24133B41091	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	单相电力变压器	D13-M-20/10
6	03401-23-06017G-S	湖南电科院检测集团有限公司	有载调容调压配电变压器	SZ13-M.ZT-200(63)/10
7	03401-23-06016G-S	湖南电科院检测集团有限公司	有载调容调压配电变压器	SZ13-M.ZT-630(200)/10
8	CEPRI-EETC03-2021-0564	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S20-M-50/10-NX2
9	CEPRI-EETC03-2021-0566	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S20-M-50/10-NX2
10	23133B30147	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	油浸式电力变压器	S20-M-400/10
11	24M1225-S	苏州电器科学研究院股份有限公司 国家电器产品质量检验检测中心	三相油浸式无励磁调压闭口立体卷铁心配电变压器	S20-M.RL-400/10-NX2
12	24M1226-S	苏州电器科学研究院股份有限公司 国家电器产品质量检验检测中心	三相油浸式无励磁调压闭口立体卷铁心配电变压器	S20-M.RL-400/10-NX2
13	24133B41085	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SB20-M-200/10-NX2
14	24119B30481	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SB20-M-200/10-NX2
15	24133B41086	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SB20-M-400/10-NX2
16	24119B30482	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SB20-M-400/10-NX2
17	24133B41087	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SB20-M-500/10-NX2
18	24119B30483	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SB20-M-500/10-NX2
19	24133B41088	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SB20-M-630/10-NX2
20	24119B30484	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SB20-M-630/10-NX2
21	24133B41089	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SZB20-M-200/10
22	24133B41090	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	电力变压器	SZB20-M-400/10
23	CEPRI-EETC03-2021-0639	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S22-M-100/10-NX1
24	CEPRI-EETC03-2021-0641	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S22-M-100/10-NX1
25	CEPRI-EETC03-2021-0642	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S22-M-500/10-NX1
26	CEPRI-EETC03-2021-0644	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S22-M-500/10-NX1
27	2113347300	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	油浸式电力变压器	S22-M-1250/10-NX1

电力变压器检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
28	2113335715	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	油浸式电力变压器	S22-M-1250/10-NX1
29	CEPRI-EETC03-2021-0648	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S22-M-2500/10-NX1
30	CEPRI-EETC03-2021-0650	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	油浸式电力变压器	S22-M-2500/10-NX1
31	02402-24119B20012	浙江方圆/国家电器安全质量检验检测中心(浙江)	油浸式电力变压器	S22-M-1600/10-NX1
32	CEPRI-EETC03-2021-0533	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SCB10-800/10
33	AB1300389-2023	山东省产品质量检验研究院	干式变压器	SC13-100/10 100kVA
34	AB1300390-2023	山东省产品质量检验研究院	干式变压器	SCB13-500/10 500kVA
35	AB1300370-2023	山东省产品质量检验研究院	干式变压器	SCB13-2000/10 2000kVA
36	23N0313-S	苏州电气科学研究院股份有限公司	干式变压器	SCB14-3150/37
37	ZXBXS20240310	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SGB14-800/10-NX2
38	ZXBXS20240311	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SCB14-1250/10-NX2
39	ZXBXS20250249	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SC(H)B14-630/10-NX2
40	ZXBXS20250250	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SC(H)B14-800/10-NX2
41	ZXBXS20250251	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SC(H)B14-1250/10-NX2
42	ZXBXS20250252	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SC(H)B14-1600/10-NX2
43	ZXBXS20250253	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SGB14-630/10-NX2
44	ZXBXS20250254	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SGB14-1250/10-NX2
45	ZXBXS20250255	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SGB14-1600/10-NX2
46	CEPRI-EETC03-2021-0636	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SC18-100/10-NX1
47	CEPRI-EETC03-2021-0638	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SC18-100/10-NX1
48	CEPRI-EETC03-2021-0656	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SCB18-500/10-NX1
49	CEPRI-EETC03-2021-0657	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SCB18-500/10-NX1
50	CEPRI-EETC03-2021-0645	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SCB18-800/10-NX1
51	CEPRI-EETC03-2021-0647	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SCB18-800/10-NX1
52	CEPRI-EETC03-2021-0633	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SCB18-2500/10-NX1
53	CEPRI-EETC03-2021-0635	电力工业电气设备质量检验检测中心(武汉)	干式电力变压器	SCB18-2500/10-NX1
54	AB0500388-2023	山东省产品质量检验研究院 国家节能产品质量检验检测中心	干式变压器	SCB18-2000/10-NX1 2000kVA

电力变压器检测报告汇总

序号	证书编号	试验机构	产品名称	产品型号
55	AB1300387-2023	山东省产品质量检验研究院 国家节能产品质量检验检测中心	干式变压器	SCB18-2000/10-NX1 2000kVA
56	ZXBXS20250256	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SGB18-630/10-NX1
57	ZXBXS20250257	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SGB18-800/10-NX1
58	ZXBXS20250258	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SGB18-1250/10-NX1
59	ZXBXS20250259	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	干式变压器	SGB18-1600/10-NX1
60	ZXBXS20250407	镇江市产品质量监督检验中心 国家中低压配电设备质量检验检测中心	油浸式电力变压器	SBH25-M.RL-630/10-NX1



220929349320





中国认可
国际互认
资质
TESTING
CNAS L0119



方圆电气检测
FANGYUAN ELECTRIC TESTING



影像查询
Tel:2411388417081

型式试验报告

TYPE TEST REPORT

产品名称
MODEL/NAME

型号规格
MODEL

委托单位
CUSTOMER

检验类别
TEST CATEGORY

单相电力变压器

D13-M-20/10

巨邦集团有限公司

型式试验



浙江方圆检测集团股份有限公司

浙江方圆电气设备有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

报告编号: 2411304190

第 1 页 共 31 页

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检 验 报 告

产品名称	单相电力变压器	检验类别	型式试验
型号规格	D13-M-20/10	报告编号	202410213
委托单位	巨洋集团有限公司	生产单位	巨洋集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 纬十六路巨和产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区 纬十六路巨和产业园
送样者	巨利集团有限公司	生产日期	2024 年 10 月
到样数量	1 台+1 套《油册》	到样日期	2024 年 11 月 25 日
检验依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 液浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 特殊水平、特殊试验和特殊绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2023 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 35710-2017 《550kV 及以下电压等级电力变压器容量评级导则》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验 (具体试验项目见检验项目页结果页)		
样品描述、状态	试验样品由委托单位送样, 外观完好, 适用检验		
检验日期	2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 11 日	检验地点	温州市广科路 400 号
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.10-2022、GB/T 6451-2023、GB/T 35710-2017 标准及委托书要求, 对所送样品 进行检验, 例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验的检验结果均符合标准(判定依 据)要求。 (盖章)		
备注	报告日期: 2024 年 12 月 14 日		

批准:

沈海荣

审核:

陈海杰

编制:

马莎莎





No: AB1300370-2023



210001049109





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检验检测报告

TEST REPORT

样品名称: 干式变压器

型号规格: SCB13-2000/10 2000kVA

委托单位: 巨邦集团有限公司

检验检测类别: 型式试验





山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家节能产品质量检验检测中心

National Inspection and Testing Center for Energy-saving Product

No: AB1300370-2023

**山东省产品质量检验研究院
国家节能环保产品质量检验检测中心
检验检测报告**

Test Report

共 48 页 第 1 页

样品名称 <i>Sample</i>	干式变压器	检验报告类别 <i>Test Kind</i>	型式试验
委托单位 <i>Client</i>	巨邦集团有限公司	型号规格 <i>Model No.</i>	SCB13-2000KVA
生产厂家 <i>Manufacturer</i>	巨邦集团有限公司	样品等级 <i>Grade</i>	合格品
委托单位地址 <i>Address of Client</i>	浙江省温州市乐清市清江经济开发区纬十六路巨邦产业园	注册商检 <i>Registered Trademark</i>	/
抽样地点 <i>Sampling Location</i>	/	送样人员 <i>Client Representative</i>	陈思园
抽样基数 <i>Sample Quantity</i>	1台	接样日期 <i>Receipt Date</i>	2023-10-10
样品数量 <i>Sample Quantity</i>	1台	生产日期 <i>Packaging Date</i>	2023-09
样品特性和状态 <i>Sample Description</i>	样品完好，无破损	样品编号 <i>Batch No.</i>	JB20C0012
检验检测环境 <i>Environment for Test</i>	呈试检测项目	检验报告日期 <i>Test Date</i>	2023-10-11~2023-10-18
检验标准依据 <i>Test Standard</i>	GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2022、 GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2015、JB/T 501-2021、GB/T 35710-2017		
判定依据 <i>Decision Standard</i>	GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.11-2022、 GB/T 10228-2015、GB 20052-2020、GB/T 35710-2017。 (《干式电力变压器技术条件》JB-T50Q1(G) 0445-2023)		
检验检测要求 <i>Test Item</i>	电压比测量和联结组标号检定+绕组电阻测量+绕组相对地及绕组间直流绝缘电阻 测量+外施耐压试验+感应耐压试验+空载损耗和空载电流测量+在 90% 和 110%额定 电压下的空载损耗和空载电流测量+短路阻抗和负载损耗测量+局部放电测量 +风扇和油泵电机功率测试+声级测定+温升试验+短路承受能力试验+雷电冲击 试验+电力变压器器身评估试验		
检验检测结果 <i>Test Conclusion</i>	该样品依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2015、GB 20052-2020、GB/T 35710-2017 标 准和《干式电力变压器技术条件》JB-T50Q1(G) 0445-2023 判定为合格。		
备注 <i>Note</i>	1、本报告封面封底及封二“样品号”表示生产内容。 2、检验检测地址：山东济南城市区平度区（注：本所具有 CMA 资质）		

批准：徐序春

审核：田斌

主检：刘磊

日期：2023-10-24

日期：2023-10-24

日期：2023-10-24



240020349758





中国认可
国际互认
标准
TESTING
CNAS L1037

型式试验报告

TypeTest Report

No: ZXBXS20250249

产品名称：	干式变压器
Product Name	
规格型号：	SC (H) B14-630/10-NX2
Specification	
委托单位：	巨邦集团有限公司
Commission Unit	
检验检测类别：	型式试验
Test Kind	



镇江市产品质量监督检验中心

Zhenjiang Center for Product Quality Supervision and Inspection

国家中低压配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Testing of Mid-low Voltage Distribution Equipment

镇江市产品质量监督检验中心 Zhenjiang Center for Product Quality Supervision Inspection			CCQTE
国家中低压配电设备质量检验检测中心 China National Center for Quality Testing of Mid-low Voltage Distribution Equipment			
Test Report			
No.: ZJXS0220250249			第 22 页 第 1 页
产品名称 Product Name	干式变压器	规格型号 Specification	SC90014-G/S0-10-XS2
生产厂名称/地址/电话/邮编 Producing Date/Batch No.	2025年04月/ZJXS040001	商标 Brand	---
委托单位名称/地址/电话/邮编 Consignment Unit/Addr/Tel./PC	巨邦集团有限公司/浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园		
受托单位名称/地址/电话/邮编 Unit being tested/Addr/Tel./PC	--- <i>consignee firm</i>		
生产厂家名称/地址/电话/邮编 Manufacturer/Addr/Tel./PC	巨邦集团有限公司/浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园		
检验数量类别 Test kind	型式试验	样品编号 Sample number	ZJXS0220250249
样品数量 Sample quantity	1台	样品等级 Grade	---
样品接收日期 (Date of receipt of the test item)	2025-04-07	样品状态 Sample status	符合检验检测要求
检验验收日期 Test date	2025-04-08 ~ 2025-04-11		
检验验收项目 Test item(s)	例行试验。型式试验、变压器温升评估试验、三相空载等损耗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验、过电压耐受能力试验、外绝缘污秽等级试验。 GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第1部分：总则》 GB/T 1094.2-2017《电力变压器 第3部分：油浸自冷、风冷式和强迫空气冷却（风内流） GB/T 1094.3-2008《电力变压器 第3部分：承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022《电力变压器 第10部分：声级测定》 GB/T 1094.11-2022《电力变压器 第11部分：干式变压器》 GB/T 10228-2023《干式电力变压器技术数据和要求》 JB/T 10098-2016《6kV~1000kV额定电压变压器声级》 GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》 IEC 60076-1:2011 Power transformers - Part 1: General IEC 60076-3:2013/AMD1: 2018 Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air IEC 60076-5:2006 Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit IEC 60076-10:2016 Power transformers - Part 10: Determination of sound levels IEC 60076-11:2018 Power transformers - Part 11: type test transformer temperature rise 委托书要求 短路过受能力试验、过电压耐受能力试验、外绝缘污秽等级试验符合标准要求和委托书要求，样品上述试验合格。		
检验结论描述 Test Conclusion	短路过受能力试验、过电压耐受能力试验、外绝缘污秽等级试验符合标准要求和委托书要求，样品上述试验合格。 检验合格 签发日期: 2025-04-11		
备注 Note	---		
批准 Approval	审核 Proofreader	主检 Major Tester	

	№: AB1300389-2023 
 210020349109	  中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1177
检 验 检 测 报 告 TEST REPORT	
样 品 名 称: 干式变压器	
型 号 规 格: SC13-100/10 100kVA	
委 托 单 位: 巨野集贸市场有限公司	
检 验 检 测 类 别: 型式试验	



山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家节能产品质量检验检测中心
National Inspection and Testing Center for Energy-saving Product

No: AB1300389-2023

山东省产品质量检验研究院

国家节能产品质量检测中心

检验检测报告

Test Report

共46页 第1页

样品名称 Sample	干式变压器	检验检测类别 Test Class	型式试验
委托方名称 Client	巨邦集团有限公司	型号规格 Model Type	SC13-100/10 100kVA
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	样品等级 Grade	合格品
委托单位地址 Address of Client	新化县湖南省永州市永州市经济开发区十六路巨邦产业园	注册单位 Registered Unit	/
抽样地点 Sampling Location	/	委托单位代表 Client Representative	熊思远
抽样基数 Sampling Batch	/	接收日期 Receipt Date	2023-10-10
样品数量 Sample Quantity	1台	生产日期 Producing Date	2023-09
样品特性和状态 Sample Description	样品完好, 无损伤	样品型号 Batch No.	JBC209010
检验检测环境 Environment for Test	见试验项目	检验检测日期 Test Date	2023-10-10~2023-10-21
检验检测依据 Test Standard	GB/T 1094.1-2013, GB/T 1094.3-2017, GB/T 1094.5-2008, GB/T 1094.10-2022, GB/T 1094.11-2022, GB/T 10228-2015, JB/T 501-2021, GB/T 35710-2017		
判定依据 Decision Standard	GB/T 1094.1-2013, GB/T 1094.3-2017, GB/T 1094.5-2008, GB/T 1094.11-2022, GB/T 10228-2015, GB 20062-2020, GB 35710-2017, JB/T 10089-2016		
检验检测要求 Test Item	电压比测量和联结组别号判定-绕组电阻测量-绕组匝间电压和绕组匝间绝缘电阻测量-外施耐压试验-空载损耗试验-空载损耗和空载电流测量-在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量-短路阻抗和负载损耗测量-局部放电测量-风阻和油泵电机功率测量-声级测定-温升试验-电力变压器容量评估试验-短路承受能力试验-雷电流冲击试验		
检验检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目依据GB/T 1094.1-2013, GB/T 1094.3-2017, GB/T 1094.5-2008, GB/T 1094.11-2022, GB/T 10228-2015, GB 20062-2020, GB 35710-2017, JB/T 10089-2016标准判定为合格		
备注 Note	1、本报告含封面及封二, 附号“ ”表示该项无内容 2、检验检测地址: 山东省济南市经十路31000号		

批准: 陈永华

审核: 李青

主检: 王世华

日期: 2023-10-23

日期: 2023-10-23

日期: 2023-10-23

Nr:AB1300390-2023

2102020349-109

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

样 品 名 称: 干式变压器

型 号 规 格: SCB13-500/10 500kVA

委 托 单 位: 巨邦集团有限公司

检 验 检 测 类 别: 型式试验

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
国家节能产品质量检验检测中心
National Inspection and Testing Center for Energy-saving Product

 山东省产品质量检验研究院 国家节能产品质量检验检测中心 检验检测报告 Test Report No: AB1300390-2023 共 46 页 第 1 页			
样品名称 Sample	干式变压器	检验检测类别 Test Kind	型式试验
委托单位 Client	巨邦集团有限公司	型号规格 Model Type	SCB13-500/10
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	样品等级 Grade	500KVA 合格品
委托单位地址 Address of Client	浙江省温州市乐清市经济开发东区 路十六路巨邦产业园	注册地标 Registered Trademark	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	陈雨园
抽样基数 Sample Batch	1 台	抽样日期 Receipt Date	2023-10-10
样品数量 Sample Quantity	1 台	生产日期 Producing Date	2023-09
样品特性和状态 Sample Description	样品完好, 无破损	样品批号 Batch No.	JB23090011
检验检测环境 Environment on Test	见试验项目	检验检测日期 Test Date	2023-10-19-2023-10-22
检验检测依据 Test Standard	GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2022、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2015、GB/T 501-2021、GB/T 37510-2017		
判定依据 Decision Standard	GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2015、GB 5052-2020、GB 37510-2017、JB/T 10088-2016		
检验检测要求 Test Item	中压比测量和联结组别和可被变-绕组匝数测量-绕组短路及绕组同置交流磁通测量-外施耐压试验-温升试验-空载损耗和空载电流测量-在 90% 和 110% 额定电压下的空载损耗和空载电流测量-短路阻抗和负载损耗测量-高低压测试-风阻和油流效率测量-声源测量-温升试验-电力变压器容量评估测试-短路承受能力试验-雷电冲击试验		
检验检测结论 Test Conclusion	该产品所检项目依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、GB/T 1094.11-2022、GB/T 10228-2015、GB 5052-2020、GB 37510-2017、JB/T 10088-2016 标准判定为合格		
备注 Note	1. 本报告含封面及封底, 报告一式两份, 请妥善保管 2. 检验检测地址: 山东省济南市经十东路 31000 号		




批准: 陈大伟
 日期: 2023-10-23

审核: 李春霞
 日期: 2023-10-23

主检: 孙心平
 日期: 2023-10-23

 240020349758			中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1037
型式试验报告 Type Test Report №: ZXBXS20250256			
产品名称: Product Name	干式变压器		
规格型号: Specification	SGB18-630/10-XX1		
委托单位: Commission Unit	巨邦集团有限公司		
检验检测类别: Test Kind	型式试验		

镇江市产品质量监督检验中心

Zhenjiang Center for Product Quality Supervision & Inspection

国家中低压配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Testing of Mid-low Voltage Distribution Equipment

CCQTE

镇江市产品质量监督检验中心

Zhenjiang Center for Product Quality Supervision & Inspection

国家中低压配电设备质量检验检验中心

China National Center for Quality Testing of Mid-low Voltage Distribution Equipment

检验检测报告

Test Report

共 32 页 第 3 页

No.: ZJHXS20250506		规格型号 Specification			
产品名称 Product name	干式变压器	规格型号 Specification	SG818-630/10-SX1		
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	2025 年 04 月/J25040008	商标 Trade mark	—		
委托单位名称/地址/电话/邮编 Commission Unit/Add/Tele/PC	巨邦集团有限公司/浙江省温州市乐清市经济开发区域十六路巨邦产业园				
发检单位名称/地址/电话/邮编 Unit being tested/Add/Tele/PC	—				
生产单位名称/地址/电话/邮编 Manufacturer/Add/Tele/PC	巨邦集团有限公司/浙江省温州市乐清市经济开发区域十六路巨邦产业园				
检验标准类别 Test kind	型式试验	样品编号 Sample number	ZJXS20250506		
样品数量 Sample quantity	1 台	样品等级 Grade	—		
Sample Received Date	2025-04-07	样品状态 Sample status	符合检验标准要求		
检验实施日期 Test dates	2025-04-14-2025-04-17				
检验检测项目 test item(s)	例行试验、型式试验、三相空载短路阻抗测量、空载损耗测量、短路承受能力试验、变压器容量评估试验、过负荷能力试验、外非热防护等级、IP20 试验				
检验检测与判定依据 Test Judgement standard(s)	GB/T 191-2013	《电力变压器 第 1 部分：总则》			
	GB/T 1094.3-2017	《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》			
	GB/T 1954-5-2008	《电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力》			
	GB/T 1994.10-2022	《电力变压器 第 10 部分：声能限值》			
	GB/T 1994.11-2022	《电力变压器 第 11 部分：干式变压器》			
	GB/T 10228-2023	《干式变压器技术参数和要求》			
	JB/T 10989-2016	《6kV~1000kV 级电力变压器声级》			
	GB 20052-2024	《电力变压器能效限定值和能效等级》			
	IEC 60076-1:2011	Power transformers-Part 1: General			
	IEC 60076-3:2013	Power transformers-Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external connections			
检验检测结论 Test Conclusion	IEC 60076-5:2006	Power transformers-Part 5: Ability to withstand short circuit			
	IEC 60076-10:2016	Power transformers-Part 10: Determination of acoustic levels			
	IEC 60076-11:2018	Power transformers-Part 11: Dry-type transformers			
备注 Note	干式变压器（型号：SG818-630/10-SX1）型式试验、例行试验、短路承受能力试验、变压器容量评估试验、过负荷能力试验、外非热防护等级、IP20 试验、声能限值试验、能效等级试验、符合标准要求，样品上实施试验合格。				
	试验报告编号：ZJHXS20250506 签发日期：2025-06-20				

批准 张红

Approval 张红

审核 孙超

Proofreader 孙超

主检 吴国松

Major Tester 吴国松

 240020349758			中国认可 国际互认 合格 TESTING CNAS L1037
---	---	---	---

型式试验报告

TypeTest Report

No: ZXBXS20250255

产品名称:	干式变压器
Product Name	
规格型号:	SGB14-1600/10-NX2
Specification	
委托单位:	巨邦集团有限公司
Commission Unit	
检验检测类别:	型式试验
Test Kind	




镇江市产品质量监督检验中心
 Zhenjiang Center for Product Quality Supervision & Inspection

国家中低压配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Testing of Mid-low Voltage Distribution Equipment

CCQTE

镇江市产品质量监督检验中心
Zhenjiang Center for Product Quality Supervision Inspection
国家中低压配电设备质量监督检验中心
China National Center for Quality Testing of Mid-low Voltage Distribution Equipment

Test Report

No.: ZXBS20250255

共 32 页 第 1 页

产品名称 Product Name	干式变压器	规格型号 Specification	SSB14-1600/10-X32
生产厂/批次号 Producing Date/Batch No	2025 年 04 月/JZSD50007	品牌 Brand	----
委托单位名称/地址/电话/邮编 Commission Unit/Addr/Tel/PC	巨邦集团有限公司/浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园		
受检单位名称/地址/电话/邮编 Unit being tested/Addr/Tel/PC	-----		
生产单位名称/地址/电话/邮编 Manufacturer/Addr/Tel/PC	巨邦集团有限公司/浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园		
检验种类名称 Test kind	型式试验	样品编号 Sample number	ZXBS20250255
样品数量 Sample quantity	1台	样品品牌 Grade	----
样品接收日期 Date of receipt of the test item(s)	2025-04-07	样品状态 Sample status	符合检测标准要求
检验报告项目 Test dates	2025-04-16~2025-04-17		
检验合格项目 Test item(s)	例行试验、型式试验、空载容量评估和温升、三相负荷容量序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验、过负荷能力试验、外负载等温试验		
检验结论与判定依据 TestJudgment standard(s)	GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第1部分：总则》 GB/T 1094.2-2017《电力变压器 第2部分：油浸式、密封式和户外空气绝缘》 GB/T 1094.5-2008《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022《电力变压器 第10部分：声级测定》 GB/T 1094.11-2022《电力变压器 第11部分：干式变压器》 GB/T 10228-2022《干式电力变压器技术条件和要求》 JB/T 10088-2016《80V~1000V级电力变压器级联》 GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》 IEC 60076-1:2011 Power transformers - Part I: General IEC 60076-3:2013-H0M1: 2018 Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external connections in air IEC 60076-5:2006 Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit IEC 60076-10:2016 Power transformers - Part 10: Determination of sound levels IEC 60076-11:2018 Power transformers - Part 11: Dry-type transformers 客户要求		
检验结论描述 Test Conclusion	干式变压器（型号：SSB14-1600/10-X32）例行试验、型式试验、空载容量评估和温升、短路承受能力试验、过负荷能力试验、过温试验的试验结果符合GB/T 10228标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注 Note	-----		

批准 张红

Approval 张红

审核 王夫

Proofreader 赵昊

主检 丁维文

Major Tester 丁维文







中国认可
 国际互认
 TESTING
 CNAS L1177

№: AB1300368-2023

检验检测报告

TEST REPORT

样品名称: 电力变压器 _____

型号规格: S13-M-2000/10 2000kVA _____

委托单位: 巨邦集团有限公司 _____

检验检测类别: 型式试验 _____





山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家节能产品质量检验检测中心

National Inspection and Testing Center for Energy-saving Product

№: AB1300368-2023

山东省产品质量检验研究院

国家节能产品质量检验检测中心

检验质量报告

Test Report

共 47 页 第 1 页

样品名称 Sample	电力变压器	检验检测类别 Test Kind	型式试验
委托单位 Client	巨邦集团有限公司	型号规格 Model Type	S13-M-2000/10 2000VA/10
生产单位 Manufacturer	巨邦集团有限公司	样品来源 Goods	合格品
委托单位地址 Address of Client	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区十六路以西产业园	注册商标 Registered Trademark	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	陈思园
抽样日期 Sampling Date	/	抽样日期 Sampling Date	2023-10-10
样品数量 Sample Quantity	1台	生产日期 Producing Date	2023-09
样品特性和状态 Sample Descriptions	样品完好, 无损坏	样品批号 Batch No.	JB2309001
检验检测环境 Environment in Test	见试验项目	检验检测日期 Test Date	2023-10-11 ~ 2023-10-18
检验检测标准 Test Standard	GB/T 1094.1-2013, GB/T 1094.2-2013, GB/T 1094.3-2017, GB/T 1094.5-2008, GB/T 1094.10-2022, JB/T 501-2001, GB/T 7600-2014, GB/T 17623-2017, JB/T 501-2006, GB/T 6451-2015, GB/T 1094.1-2013, GB/T 1094.3-2017, GB/T 1094.5-2008, GB/T 6451-2015, GB 20052-2020, GB 7595-2017, JB/T 501-2001, JB/T 501-2006, GB/T 35170-2017, 《油浸式电力变压器技术服务合同书》-GDQ (Y)-0416-2023		
判定依据 Decision Standard	电压比测量和联结组别平衡度-绕组电阻测量-绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量-外施耐压试验-空载和负载试验-三相变压器等值阻抗测量-空载损耗和空载电流测量-60%和110%额定电压下空载损耗和空载电流测量-空载损耗和空载电流测量-绝缘油试验-浸渍式变压器试验-密封试验-浸渍式变压器力变形试验-油路开闭试验-空载电流谐波测量-短路试验-运行试验时过负载能力试验-电力变压器质量评估试验-短路承受能力试验-空载损耗测量		
检验检测要求 Test Data	该样品符合 GB/T 1094.1-2013, GB/T 1094.3-2017, GB/T 1094.5-2008, GB/T 1094.10-2022, GB/T 17623-2017, JB/T 501-2001, GB/T 6451-2015, GB 20052-2020, GB 7595-2017, JB/T 501-2006, GB/T 35170-2017, 《油浸式电力变压器技术服务合同书》-GDQ (Y)-0416-2023		
检验检测结论 Test Conclusion	该样品符合 GB/T 1094.1-2013, GB/T 1094.3-2017, GB/T 1094.5-2008, GB/T 1094.10-2022, GB/T 17623-2017, JB/T 501-2001, GB/T 6451-2015, GB 20052-2020, GB 7595-2017, JB/T 501-2006, GB/T 35170-2017, 《油浸式电力变压器技术服务合同书》-GDQ (Y)-0416-2023		
备注 Note	1、本报告密封面及封二、序号“*”表示该项无参数。 2、检验检测地址：山东省聊城市茌平区在东区 9号检验检测中心 3、委托单位委托空载电流谐波测量项目 JB/T 501-2006 检测。		

批准: 徐厚春

日期: 2023-10-24

审核: 司成

日期: 2023-10-24

主检: 刘嘉

日期: 2023-10-24



检测报告

CEPRI-EETC03-2022-0238

委托单位：巨邦集团有限公司
样品名称：油浸式电力变压器
型号规格：S13-M-100/10-XX3
检测类别：例行试验/型式试验/特殊试验

电力工业电气设备质量检验检测中心

检测报告	电力工业电气设备质量检验检测中心	CEPRI-EETC03-2022-0238 共3页 第2页
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位
样品名称	油浸式电力变压器	型号规格
来样方式	送检	样品编号
检测类别	例行试验/型式试验/特殊试验	检测日期
检测依据	GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分：总则 GB/T 1094.2-2013 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升 GB/T 1094.3-2013 电力变压器 第3部分：油浸式变压器的声级 GB/T 1094.5-2008 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 GB/T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分：负载损耗和空载损耗的测量 GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级 GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求	
检测结论	根据 GB/T 1094.1-2013 等标准，对巨邦集团有限公司生产的 S13-M-100/10-XX3 型油浸式电力变压器进行了例行试验，试验项目包括：空载损耗和空载电流测量、负载损耗和负载电流测量、短路阻抗和短路电压测量、温升试验、声级测量、承受短路的能力试验、绝缘试验、油中溶解气体分析和油色谱分析等。检测结果符合标准要求。	
备注	样品接收日期：2022-11-28 检测地点：湖北省武汉市江夏区五里界村（国家电网公司特高压交流试验基地）	
检测：张明	张明	齐青峰 齐青峰
校核：邓先生	邓先生	审核：应斯 应斯
批准：付超	付超	签发日期：2022-12-12



电力变压器能效效率检测报告

报告编号：CEPRI-EETC03-2022-0240

检测单位（盖章）：电力工业电气设备质量检验检测中心

主 检：张明 张明 齐青峰 齐青峰 日期：2022-12-08
审 核：应斯 应斯 日期：2022-12-08
批 准：付超 付超 日期：2022-12-08

产品名称：油浸式电力变压器
规格型号：S13-M-100/10-XX3
生产者/商标：巨邦集团有限公司
委托单位：巨邦集团有限公司
制造单位：巨邦集团有限公司

检测报告

编号：CEPRI-EETC03-2022-0240 共5页 第1页

样品名称	油浸式电力变压器	规格型号	S13-M-100/10-XX3
送样单序号	/	样品等级	合格品
送样地点	湖北省武汉市江夏区五里界村（国家电网公司特高压交流试验基地）	样品数量	1台
送样日期	2022-11-27	样品基数	/
到样日期	2022-11-28	原编号或生产日期	J2210003
检测完成日期	2022-12-05	检测判定依据	GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分：总则 GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级
检测项目	空载损耗、负载损耗		
检测结论	对巨邦集团有限公司生产的规格型号为 S13-M-100/10-XX3 油浸式电力变压器按照 GB 20052 的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级为 3 级。 (以下空白)		



检测报告

CEPRI-EETC03-2022-0239

委托单位：巨邦集团有限公司
样品名称：油浸式电力变压器
型号规格：S13-M-100/10-XX3
检测类别：委托试验

电力工业电气设备质量检验检测中心

检测报告	电力工业电气设备质量检验检测中心	CEPRI-EETC03-2022-0239 共3页 第2页
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位
样品名称	油浸式电力变压器	型号规格
来样方式	送检	样品编号
检测类别	委托试验	检测日期
检测依据	GB/T 37710-2017 35kV 及以下电压等级电力变压器能效提升导则 GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分：总则	
检测结论	根据 GB/T 37710-2017 标准，对巨邦集团有限公司生产的 S13-M-100/10-XX3 型油浸式电力变压器进行了能效提升导则检测，检测结果符合标准要求。	
备注	样品接收日期：2022-11-28 检测地点：湖北省武汉市江夏区五里界村（国家电网公司特高压交流试验基地）	
检测：张明	张明	齐青峰 齐青峰
校核：邓先生	邓先生	审核：应斯 应斯
批准：付超	付超	签发日期：2022-12-12



检测报告

CEPRI-EETC03-2022-0241

委托单位：巨邦集团有限公司
样品名称：油浸式电力变压器
型号规格：S13-M-500/10-XX3
检测类别：例行试验/型式试验/特殊试验

电力工业电气设备质量检验检测中心

检测报告	电力工业电气设备质量检验检测中心	CEPRI-EETC03-2022-0241 共3页 第2页
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位
样品名称	油浸式电力变压器	型号规格
来样方式	送检	样品编号
检测类别	例行试验/型式试验/特殊试验	检测日期
检测依据	GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分：总则 GB/T 1094.2-2013 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升 GB/T 1094.3-2013 电力变压器 第3部分：油浸式变压器的声级 GB/T 1094.5-2008 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 GB/T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分：负载损耗和空载损耗的测量 GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级 GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求	
检测结论	根据 GB/T 1094.1-2013 等标准，对巨邦集团有限公司生产的 S13-M-500/10-XX3 型油浸式电力变压器进行了例行试验，试验项目包括：空载损耗和空载电流测量、负载损耗和负载电流测量、短路阻抗和短路电压测量、温升试验、声级测量、承受短路的能力试验、绝缘试验、油中溶解气体分析和油色谱分析等。检测结果符合标准要求。	
备注	样品接收日期：2022-11-28 检测地点：湖北省武汉市江夏区五里界村（国家电网公司特高压交流试验基地）	
检测：张明	张明	金亮 金亮
校核：邓先生	邓先生	审核：应斯 应斯
批准：付超	付超	签发日期：2022-12-05

180008250711

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0699

检测报告

CEPRI-EETC03-2022-0242

委托单位: 巨邦集团有限公司

样品名称: 油浸式电力变压器

型号规格: S13-M-500/10-XX3

检测类别: 委托试验

电力工业电气设备质量检验检测中心

检测报告	电力工业电气设备质量检验检测中心		CEPRI-EETC03-2022-0242 共 8 页 第 2 页
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
样品名称	油浸式电力变压器	型号规格	S13-M-500/10-XX3
来样方式		样品编号	J2012062
检测类别	委托试验	检测日期	2022-11-29-2022-12-01
检测依据	GB/T 35710-2017 35kV 及以下电压等级电力变压器能效评估导则 GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第 1 部分: 总则		
检测结论	根据 GB/T 35710-2017 标准, 对巨邦集团有限公司生产的 S13-M-500/10-XX3 型油浸式电力变压器进行了能效评估, 所检测的项目符合标准要求。		
备注	样品接收日期: 2022-11-28 检测地点: 湖北省武汉市江夏区五里界王村 (国家电网公司特高压交流试验基地)		
检测: 张明	张明	金亮	金亮
校核: 邓斯	邓斯	审核: 应斯	应斯
批准: 付超	付超	签发日期: 2022-12-05	

230008349829

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1555

实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心
Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical Apparatus Products

No: 2401225-5

型式试验报告

Type Test Report

委托单位: 巨邦集团有限公司
Client: 巨邦集团有限公司

产品名称: 三相油浸式无励磁调压开闭式铁芯心配变压器
Name of Product: 三相油浸式无励磁调压开闭式铁芯心配变压器

产品型号: S20-M-400/10-XX2
Product Type: 三相油浸式无励磁调压开闭式铁芯心配变压器

检测类别: 型式试验
Test Category: 型式试验

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

230008349829

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1555

实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心
Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical Apparatus Products

No: 2401225-5

型式试验报告

Type Test Report

委托单位: 巨邦集团有限公司
Client: 巨邦集团有限公司

产品名称: 三相油浸式无励磁调压开闭式铁芯心配变压器
Name of Product: 三相油浸式无励磁调压开闭式铁芯心配变压器

产品型号: S20-M-400/10-XX2
Product Type: 三相油浸式无励磁调压开闭式铁芯心配变压器

检测类别: 型式试验
Test Category: 型式试验

本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

180008250711

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0699

电力变压器能效检测报告

报告编号: CEPRI-EETC03-2022-0243

检测单位 (盖章): 电力工业电气设备质量检验检测中心

主 检: 张明 张明 金亮 金亮 日期: 2022-12-05

审 核: 应斯 应斯 日期: 2022-12-05

批 准: 付超 付超 日期: 2022-12-05

产品名称: 油浸式电力变压器

规格型号: S13-M-500/10-XX3

生产者/商标: 巨邦集团有限公司

委托单位: 巨邦集团有限公司

制造单位: 巨邦集团有限公司

检测报告

编号: CEPRI-EETC03-2022-0243 共 5 页 第 1 页

样品名称	油浸式电力变压器	规格型号	S13-M-500/10-XX3
送样单序号	/	样品等级	合格品
送样地点	湖北省武汉市江夏区五里界王村 (国家电网公司特高压交流试验基地)	样品数量	1 台
送样日期	2022-11-27	样品基数	/
到样日期	2022-11-28	原编号或生产日期	J2012062
检测完成日期	2022-11-29		
检测和判定依据	GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第 1 部分: 总则 GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级		
检测项目	空载损耗, 负载损耗		
检测结论	对巨邦集团有限公司生产的规格型号为 S13-M-500/10-XX3 油浸式电力变压器按照 GB 20052 的相关要求进行检测, 所检项目均合格, 其能效等级为 3 级。		

(以下空白)

220020349320

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1716

实验室名称: 浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心 (浙江)
Lab Name: Zhejiang Fangyuan Detection Group Co., Ltd.
National Center for Quality Inspection and Test of Electrical Safety (Zhejiang)

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 油浸式电力变压器
Model: S20-M-400/10

型号规格: S20-M-400/10

委托单位: 巨邦集团有限公司
Customer: 巨邦集团有限公司

检验类别: 委托检验
Test Category: 委托检验

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量检验检测中心 (浙江)

220020349320

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1716

实验室名称: 浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心 (浙江)
Lab Name: Zhejiang Fangyuan Detection Group Co., Ltd.
National Center for Quality Inspection and Test of Electrical Safety (Zhejiang)

检验报告

TEST REPORT

产品名称: 油浸式电力变压器
Model: S20-M-400/10

型号规格: S20-M-400/10

委托单位: 巨邦集团有限公司
Customer: 巨邦集团有限公司

检验类别: 委托检验
Test Category: 委托检验

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量检验检测中心 (浙江)



210020113189 (2019) 国家质量监督检验检疫总局



浙方电检
No.2113247300

型式试验报告

TYPE TEST REPORT

产品名称: 油浸式电力变压器
MODEL: S22-M-1250/10-NX1

型号规格: S22-M-1250/10-NX1

委托单位: 巨邦集团有限公司
CUSTOMER: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验
TEST CATEGORY: 型式试验

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

报告编号: 2113347300 第 1 页 共 32 页

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)


检验报告

产品名称	油浸式电力变压器	检验类别	型式试验
型号规格	S22-M-1250/10-NX1	批号或编号	J2106143
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2021 年 08 月
抽样数量	1 台	到样日期	2021 年 09 月 17 日
检验依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 油浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2003 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 35710-2017 《35kV 及以下电压等级电力变压器能效评价导则》 GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总表)		
样品描述、状态	检验样品由委托单位提供, 外观完好, 送样合格		
检验日期	2021 年 09 月 22 日 至 2021 年 09 月 29 日 检验地点: 嘉兴市广南路 400 号		
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.10-2003、GB/T 6451-2015、GB/T 35710-2017、GB 20052-2020 标准及委托书 要求, 对所送样品进行检验, 例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验的检验结果均 符合标准(判定依据)要求。		
备注	/		

批准: 沈海清 审核: 陈通杰 编制: 沈海清



240020349758 (2019) 国家质量监督检验检疫总局



浙方电检
No.2113247300

型式试验报告

Type Test Report

No: ZXBXS20250407

产品名称: 非晶合金立体卷铁心电力变压器
Product Name: 非晶合金立体卷铁心电力变压器

规格型号: SBH25-M • RL-630/10-NX1
Specification: SBH25-M • RL-630/10-NX1

委托单位: 巨邦集团有限公司
Commission Unit: 巨邦集团有限公司

检验检测类别: 型式试验
Test Kind: 型式试验

镇江市产品质量监督检验中心
Zhenjiang Center for Product Quality Supervision & Inspection
国家中低压配电设备质量检验检测中心
China National Center for Quality Testing of Mid-low Voltage Distribution Equipment

报告编号: 2113347300 第 1 页 共 32 页

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

检验报告

产品名称	非晶合金立体卷铁心电力变压器	规格型号	SBH25-M • RL-630/10-NX1
型号规格	S22-M-1250/10-NX1	批号或编号	J2106143
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2021 年 08 月
抽样数量	1 台	到样日期	2021 年 09 月 17 日
检验依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 油浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2003 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 35710-2017 《35kV 及以下电压等级电力变压器能效评价导则》 GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总表)		
样品描述、状态	检验样品由委托单位提供, 外观完好, 送样合格		
检验日期	2021 年 09 月 22 日 至 2021 年 09 月 29 日 检验地点: 嘉兴市广南路 400 号		
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.10-2003、GB/T 6451-2015、GB/T 35710-2017、GB 20052-2020 标准及委托书 要求, 对所送样品进行检验, 例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验的检验结果均 符合标准(判定依据)要求。		
备注	/		

批准: 沈海清 审核: 陈通杰 编制: 沈海清



220020349320 (2019) 国家质量监督检验检疫总局



浙方电检
No.24133841000

型式试验报告

TYPE TEST REPORT

产品名称: 电力变压器
MODEL: SZB20-M-400/10

型号规格: SZB20-M-400/10

委托单位: 巨邦集团有限公司
CUSTOMER: 巨邦集团有限公司

检验类别: 型式试验
TEST CATEGORY: 型式试验

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

报告编号: 24133841000 第 1 页 共 47 页

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

检验报告

产品名称	电力变压器	检验类别	型式试验
型号规格	SZB20-M-400/10	批号或编号	202410013
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2024 年 10 月
抽样数量	1 台+1 台(备样)	到样日期	2024 年 11 月 25 日
检验依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 油浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2023 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 35710-2017 《35kV 及以下电压等级电力变压器能效评价导则》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总表)		
样品描述、状态	送样样品由委托单位提供, 外观完好, 送样合格		
检验日期	2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 12 月 06 日 检验地点: 嘉兴市广南路 400 号		
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.10-2022、GB/T 6451-2023、GB/T 35710-2017 标准及委托书要求, 对所送 样品进行检验, 例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验的检验结果均符合标准(判 定依据)要求。		
备注	/		

批准: 沈海清 审核: 陈通杰 编制: 沈海清

报告编号: 24133841000 第 1 页 共 47 页

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

检验报告

产品名称	有载调容调压配电变压器	规格型号	SZ13-M ZT-630 (200) /10
型号规格	SZ13-M ZT-630 (200) /10	批号或编号	J2106143
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2024 年 10 月
抽样数量	1 台+1 台(备样)	到样日期	2024 年 11 月 25 日
检验依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 油浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2023 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 35710-2017 《35kV 及以下电压等级电力变压器能效评价导则》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总表)		
样品描述、状态	送样样品由委托单位提供, 外观完好, 送样合格		
检验日期	2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 12 月 06 日 检验地点: 嘉兴市广南路 400 号		
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.10-2022、GB/T 6451-2023、GB/T 35710-2017 标准及委托书要求, 对所送 样品进行检验, 例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验的检验结果均符合标准(判 定依据)要求。		
备注	/		

批准: 沈海清 审核: 陈通杰 编制: 沈海清

报告编号: 24133841000 第 1 页 共 47 页

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

检验报告

产品名称	有载调容调压配电变压器	规格型号	SZ13-M ZT-630 (200) /10
型号规格	SZ13-M ZT-630 (200) /10	批号或编号	J2106143
委托单位	巨邦集团有限公司	生产单位	巨邦集团有限公司
委托单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园	生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园
送样者	巨邦集团有限公司	生产日期	2024 年 10 月
抽样数量	1 台+1 台(备样)	到样日期	2024 年 11 月 25 日
检验依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 油浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2022 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2023 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T 35710-2017 《35kV 及以下电压等级电力变压器能效评价导则》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总表)		
样品描述、状态	送样样品由委托单位提供, 外观完好, 送样合格		
检验日期	2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 12 月 06 日 检验地点: 嘉兴市广南路 400 号		
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.10-2022、GB/T 6451-2023、GB/T 35710-2017 标准及委托书要求, 对所送 样品进行检验, 例行试验、型式试验、特殊试验、委托试验的检验结果均符合标准(判 定依据)要求。		
备注	/		

批准: 沈海清 审核: 陈通杰 编制: 沈海清



No. XG23030011



210008349345





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0107

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：组合式变压器

型 号：ZGS□-4000/37

委托单位：巨邦集团有限公司

试验类别：型式试验



甘肃电器科学研究院

Gansu Electric Apparatus Research Institute

国家高低压电器质量检验检测中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Inspection and Testing Center

报告编号: XG23030011		第 2 页 共 63 页	
甘肃电器科学研究院		委托编号: WQ23030009	
检 验 结 论			
样品型号: 名称: ZGS□-4000/37 组合式变压器 委托单位: 巨邦集团有限公司 委托单位地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园 制造单位: 巨邦集团有限公司 制造单位地址: 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十六路巨邦产业园 检验项目:			
一般检查(例行) 机械操作试验(例行) 低压电器元件送电操作试验(委托) 机械寿命试验(型式) 绝缘油试验(例行) 绕组对地绝缘电阻的测量(例行) 电压比测量和联结组别符号鉴定(例行) 直流电阻不平衡率测量(例行) 短时耐压试验(例行) 感应耐压试验(例行) 空载电流和空载损耗测量(例行) 短路阻抗和负载损耗测量(例行) 油箱密封试验(例行) 温升试验(型式) 防护等级试验(型式) 油箱机械强度试验(型式) 声级测定(特殊) 空载电流谐波测量(特殊) 雷电冲击试验(型式) 短路承受能力试验(特殊) 短路开断试验(包括开断开关)短时热稳定电流和额定短时电流试验(型式) 暂态电压(特殊)			
检验依据: JB/T 10217-2013《组合式变压器》 GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》 GB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》			
检验结论: 所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定, 试品相应性能合格。			
编制: 王瑞峰 校核: 王斌 审定: 刘艳 批准: 胡朝明 签名: 王瑞峰 签名: 王斌 签名: 刘艳 签名: 胡朝明 日期: 2023.4.4 日期: 2023.4.4 日期: 2023.4.4 日期: 2023.4.4			

 170006221380		 中国合格 评定国家 实验室 TIER TWO CNAS13230	
实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司 国家电器产品质量检验检测中心 Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd. China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical Apparatus Products			
No. 22XB0434-5			
型式试验报告 Type Test Report			
委托单位: 巨邦集团有限公司 Client: 产品名称: 户式箱式变电站 Name of Product: 产品型号: YB61-40.5/0.69-7000 Product Type: 检验类别: 型式试验 Test Category:			
本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。 The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.			

DQC

苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

单：ZX00434-5
共 72 页 第 01 页

委托单位	巨邦集团有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	巨邦集团有限公司	到货日期	2022 年 06 月 02 日
产品名称	华式嵌入式变电站	产品型号	YBH-40.5/0.69-7000
生产单位地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区十六路巨邦产业园	标准号或生产日期	JB002204135
检验日期	2022 年 06 月 08 日至 2022 年 06 月 12 日	送样数量	1 台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验 验证预装式变电站声压的试验 设计和外观检查 并电爆空气间隙测量	检验依据	GB/T17467—2020 DL/T537—2018 IEC62273-267:2014 委托书要求
检验结论	华式嵌入式变电站（型号：YBH-40.5/0.69-7000）由厂试验、强制的型式试验、验证预装式变电站声压的试验、设计和外观检查、并电爆空气间隙测量的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	附：单组复印件送样品室。 签发日期：2022 年 07 月 05 日 有效期八年		

编制：王杰
校核：王杰
审核：袁小勇
批准：袁小勇

1177-K9001
(11)

实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical Apparatus Products

No. 23N0313-S

型式试验报告 Type Test Report

委托单位: 巨邦集团有限公司
Client:

产品名称: 干式变压器
Name of Product:

产品型号: SCB14-3150/37
Product Type:

检验类别: 型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责,未经实验室书面同意,不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

№: Z360313-5
共 58 页 第 61 页

委托单位	巨邦集团有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	巨邦集团有限公司	判样日期	2023 年 01 月 12 日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB14-3150/37
生产单位地址	浙江省温州市乐清市经济经济开发区十六路巨邦产业园	原编号或生产日期	2212035
检验日期	2023 年 01 月 30 日至 2023 年 02 月 03 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 在 90% 和 110% 额定电压下的空载损耗和空载电流测量 短路承受能力试验	检验依据	GB/T1994.1—2013 GB/T1994.41—2022 GB/T10228—2015 JB/T10088—2016 委托书要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB14-3150/37）例行试验、型式试验、在 90% 和 110% 额定电压下的空载损耗和空载电流测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。		
备注	注：本报告仅对该送样品负责。 签发日期：2023 年 02 月 07 日		

编制：陈江
校对：陈
审核：王
批准：李明智

SZJJ-G8091
(11)